

Приложение № 1 к приказу  
Министерства  
архитектуры и строительства  
Владимирской области  
от 22.09.2026 № 18-Н

**Документация по планировке территории объекта:**

«Строительство 2-х ВЛ 110 кВ Заря – Алачино  
ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»  
и установка системы учета электроэнергии»

1. Проект планировки территории.

2026 г.

### Содержание:

1. Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории.  
Графическая часть.
2. Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории.  
Положение о размещении линейных объектов.


Раздел 1. Основная часть проекта планировки территории.  
Графическая часть.


## Раздел 1

## Проект планировки территории. Графическая часть


## Содержание

| №<br>п/п | Наименование документов                                                                                                                     | Кол-во<br>док-тов                                                                                                                                                                                                                   | Кол-во<br>листов | Номера<br>листов |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | Титульный лист                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |                  |
| 2        | Состав проекта                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 1                |                  |
| 3        | Содержание                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 1.               |                  |
| 4        | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и границ зон планируемого размещения линейных объектов подлежащих реконструкции | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 26               |                  |
| 5        | Чертеж красных линий                                                                                                                        | Не разработан в связи с отсутствием необходимости разработки красных линий для линейных объектов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024) |                  |                  |

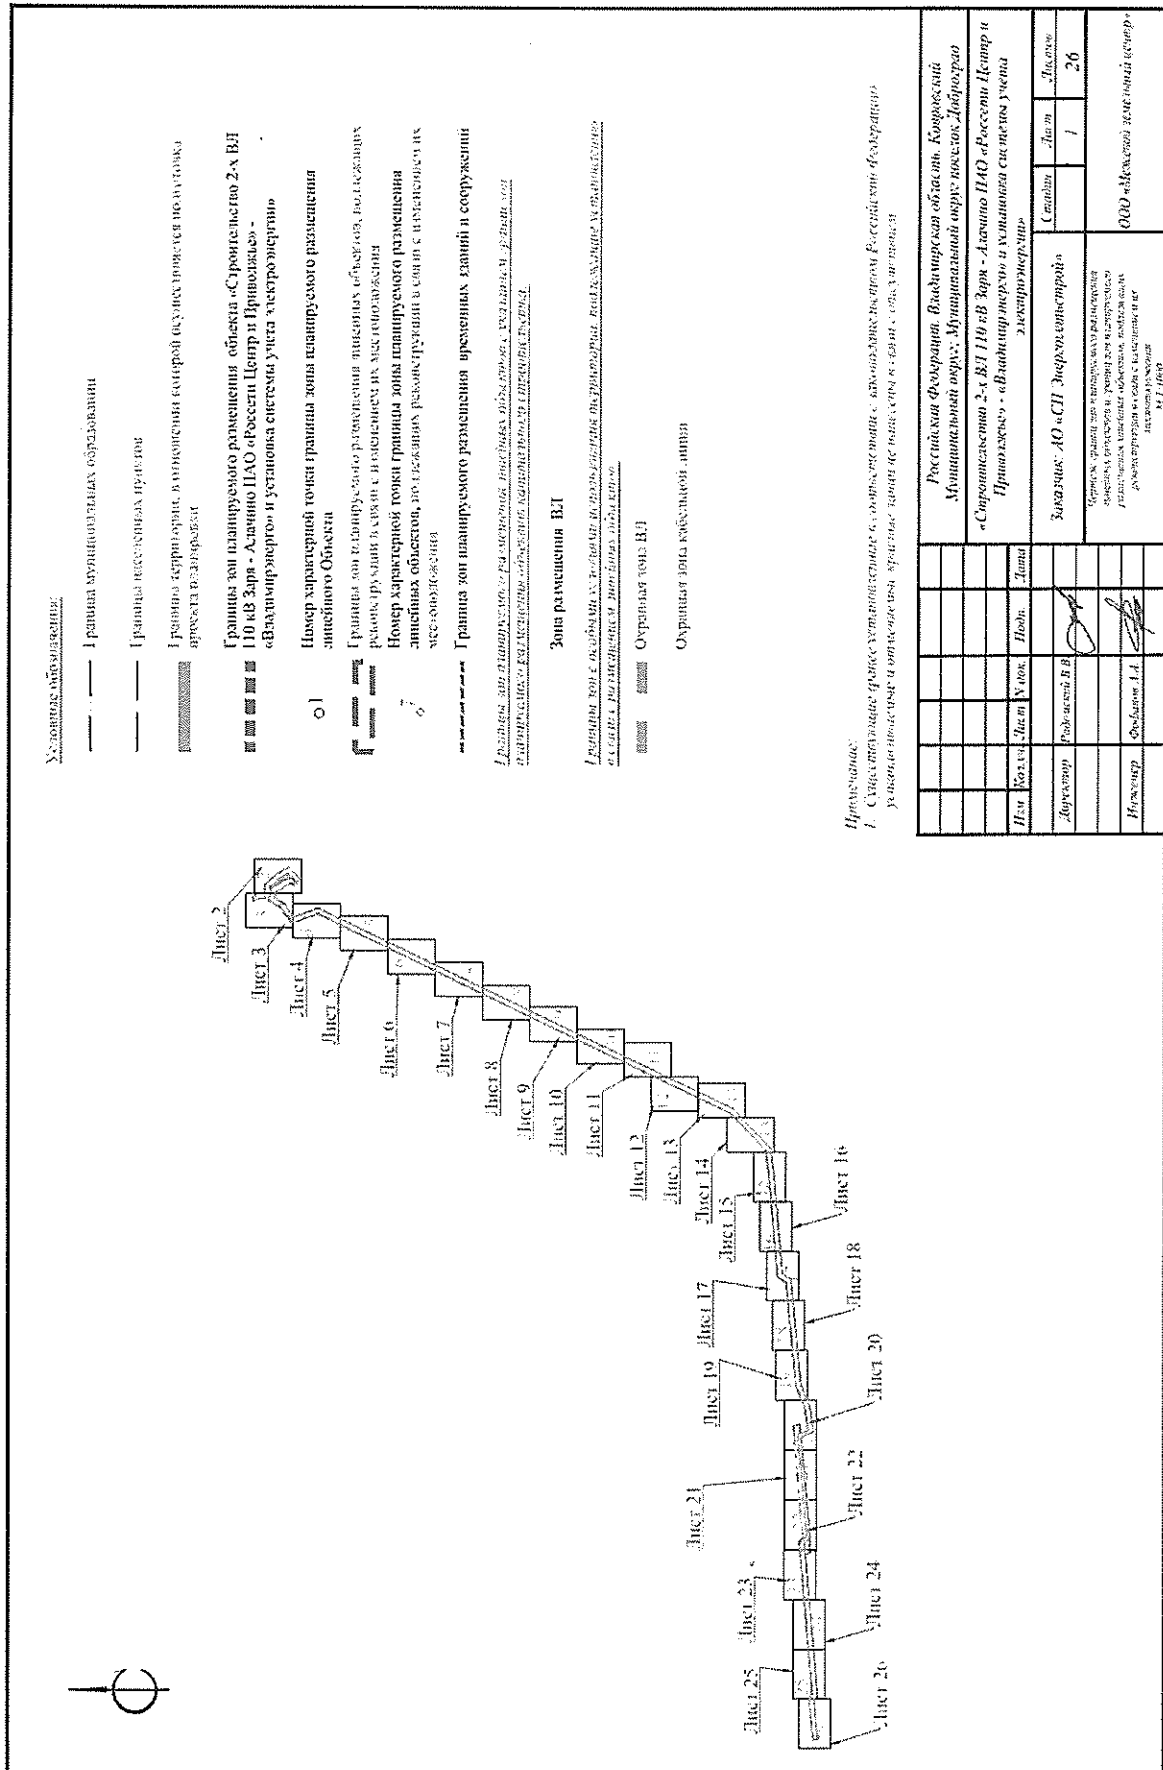

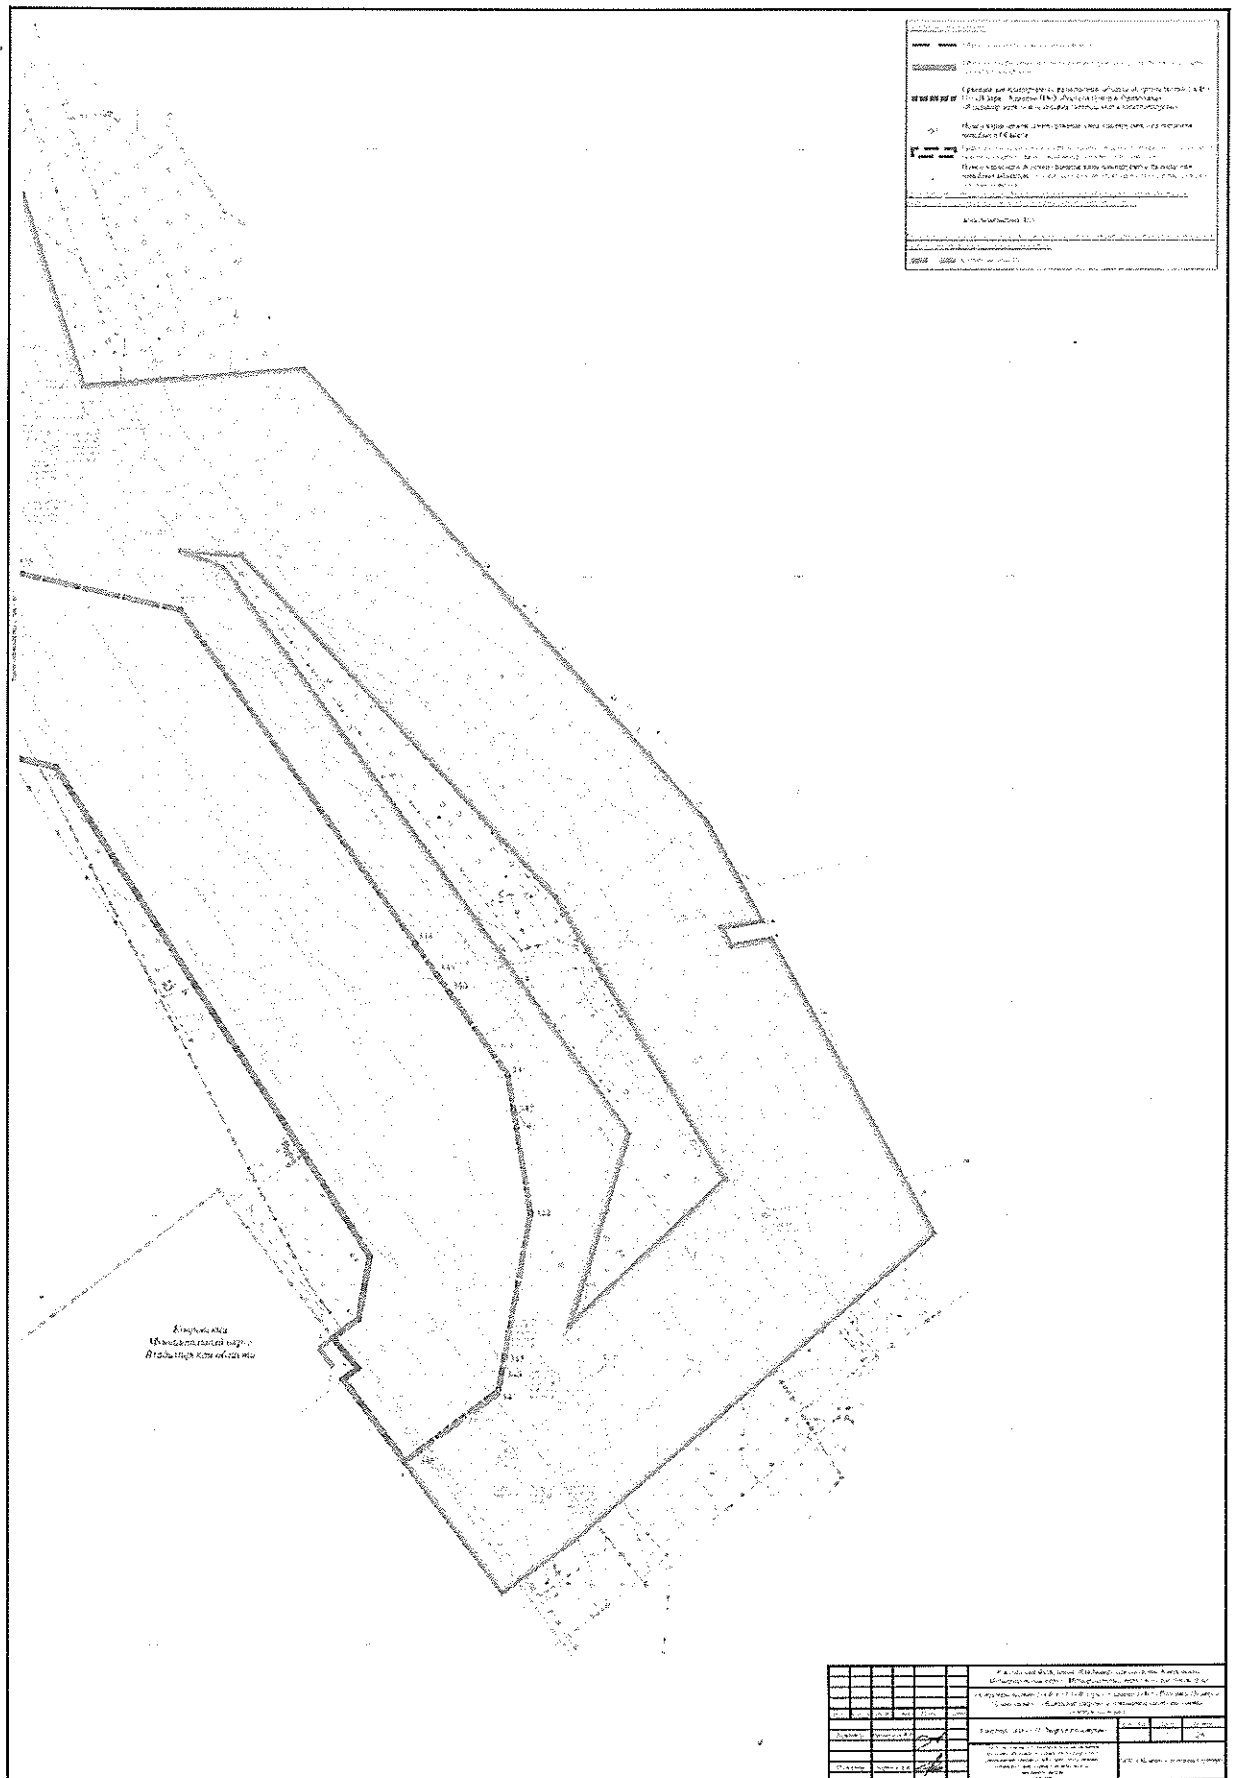



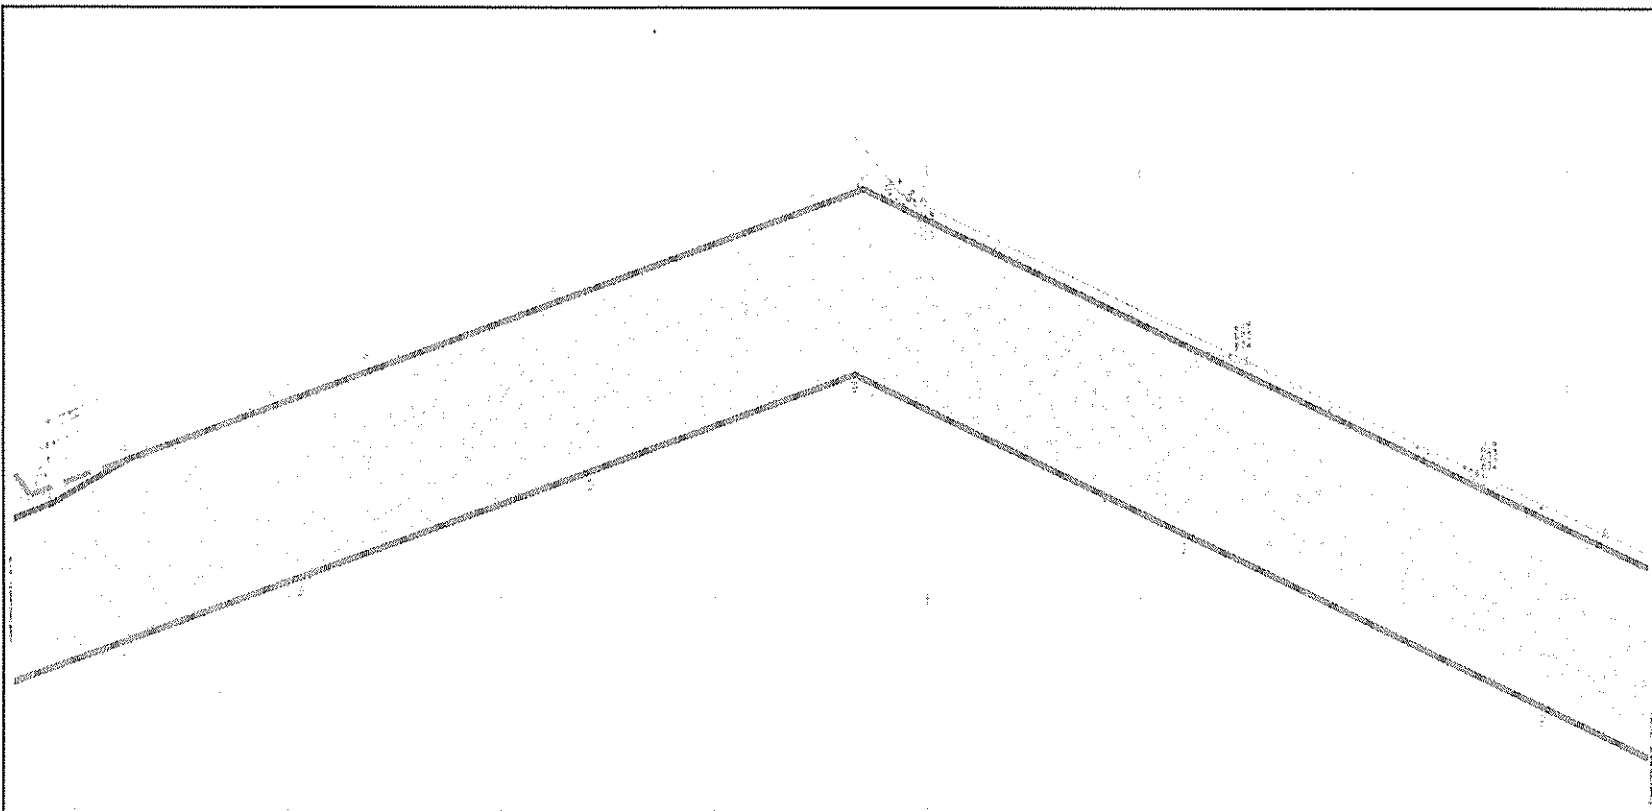


1. *Chrysomelidae*  
 2. *Chrysomelidae*  
 3. *Chrysomelidae*

[illegible]




1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐ 101. ☐ 102. ☐ 103. ☐ 104. ☐ 105. ☐ 106. ☐ 107. ☐ 108. ☐ 109. ☐ 110. ☐ 111. ☐ 112. ☐ 113. ☐ 114. ☐ 115. ☐ 116. ☐ 117. ☐ 118. ☐ 119. ☐ 120. ☐ 121. ☐ 122. ☐ 123. ☐ 124. ☐ 125. ☐ 126. ☐ 127. ☐ 128. ☐ 129. ☐ 130. ☐ 131. ☐ 132. ☐ 133. ☐ 134. ☐ 135. ☐ 136. ☐ 137. ☐ 138. ☐ 139. ☐ 140. ☐ 141. ☐ 142. ☐ 143. ☐ 144. ☐ 145. ☐ 146. ☐ 147. ☐ 148. ☐ 149. ☐ 150. ☐ 151. ☐ 152. ☐ 153. ☐ 154. ☐ 155. ☐ 156. ☐ 157. ☐ 158. ☐ 159. ☐ 160. ☐ 161. ☐ 162. ☐ 163. ☐ 164. ☐ 165. ☐ 166. ☐ 167. ☐ 168. ☐ 169. ☐ 170. ☐ 171. ☐ 172. ☐ 173. ☐ 174. ☐ 175. ☐ 176. ☐ 177. ☐ 178. ☐ 179. ☐ 180. ☐ 181. ☐ 182. ☐ 183. ☐ 184. ☐ 185. ☐ 186. ☐ 187. ☐ 188. ☐ 189. ☐ 190. ☐ 191. ☐ 192. ☐ 193. ☐ 194. ☐ 195. ☐ 196. ☐ 197. ☐ 198. ☐ 199. ☐ 200. ☐ 201. ☐ 202. ☐ 203. ☐ 204. ☐ 205. ☐ 206. ☐ 207. ☐ 208. ☐ 209. ☐ 210. ☐ 211. ☐ 212. ☐ 213. ☐ 214. ☐ 215. ☐ 216. ☐ 217. ☐ 218. ☐ 219. ☐ 220. ☐ 221. ☐ 222. ☐ 223. ☐ 224. ☐ 225. ☐ 226. ☐ 227. ☐ 228. ☐ 229. ☐ 230. ☐ 231. ☐ 232. ☐ 233. ☐ 234. ☐ 235. ☐ 236. ☐ 237. ☐ 238. ☐ 239. ☐ 240. ☐ 241. ☐ 242. ☐ 243. ☐ 244. ☐ 245. ☐ 246. ☐ 247. ☐ 248. ☐ 249. ☐ 250. ☐ 251. ☐ 252. ☐ 253. ☐ 254. ☐ 255. ☐ 256. ☐ 257. ☐ 258. ☐ 259. ☐ 260. ☐ 261. ☐ 262. ☐ 263. ☐ 264. ☐ 265. ☐ 266. ☐ 267. ☐ 268. ☐ 269. ☐ 270. ☐ 271. ☐ 272. ☐ 273. ☐ 274. ☐ 275. ☐ 276. ☐ 277. ☐ 278. ☐ 279. ☐ 280. ☐ 281. ☐ 282. ☐ 283. ☐ 284. ☐ 285. ☐ 286. ☐ 287. ☐ 288. ☐ 289. ☐ 290. ☐ 291. ☐ 292. ☐ 293. ☐ 294. ☐ 295. ☐ 296. ☐ 297. ☐ 298. ☐ 299. ☐ 300. ☐ 301. ☐ 302. ☐ 303. ☐ 304. ☐ 305. ☐ 306. ☐ 307. ☐ 308. ☐ 309. ☐ 310. ☐ 311. ☐ 312. ☐ 313. ☐ 314. ☐ 315. ☐ 316. ☐ 317. ☐ 318. ☐ 319. ☐ 320. ☐ 321. ☐ 322. ☐ 323. ☐ 324. ☐ 325. ☐ 326. ☐ 327. ☐ 328. ☐ 329. ☐ 330. ☐ 331. ☐ 332. ☐ 333. ☐ 334. ☐ 335. ☐ 336. ☐ 337. ☐ 338. ☐ 339. ☐ 340. ☐ 341. ☐ 342. ☐ 343. ☐ 344. ☐ 345. ☐ 346. ☐ 347. ☐ 348. ☐ 349. ☐ 350. ☐ 351. ☐ 352. ☐ 353. ☐ 354. ☐ 355. ☐ 356. ☐ 357. ☐ 358. ☐ 359. ☐ 360. ☐ 361. ☐ 362. ☐ 363. ☐ 364. ☐ 365. ☐ 366. ☐ 367. ☐ 368. ☐ 369. ☐ 370. ☐ 371. ☐ 372. ☐ 373. ☐ 374. ☐ 375. ☐ 376. ☐ 377. ☐ 378. ☐ 379. ☐ 380. ☐ 381. ☐ 382. ☐ 383. ☐ 384. ☐ 385. ☐ 386. ☐ 387. ☐ 388. ☐ 389. ☐ 390. ☐ 391. ☐ 392. ☐ 393. ☐ 394. ☐ 395. ☐ 396. ☐ 397. ☐ 398. ☐ 399. ☐ 400. ☐ 401. ☐ 402. ☐ 403. ☐ 404. ☐ 405. ☐ 406. ☐ 407. ☐ 408. ☐ 409. ☐ 410. ☐ 411. ☐ 412. ☐ 413. ☐ 414. ☐ 415. ☐ 416. ☐ 417. ☐ 418. ☐ 419. ☐ 420. ☐ 421. ☐ 422. ☐ 423. ☐ 424. ☐ 425. ☐ 426. ☐ 427. ☐ 428. ☐ 429. ☐ 430. ☐ 431. ☐ 432. ☐ 433. ☐ 434. ☐ 435. ☐ 436. ☐ 437. ☐ 438. ☐ 439. ☐ 440. ☐ 441. ☐ 442. ☐ 443. ☐ 444. ☐ 445. ☐ 446. ☐ 447. ☐ 448. ☐ 449. ☐ 450. ☐ 451. ☐ 452. ☐ 453. ☐ 454. ☐ 455. ☐ 456. ☐ 457. ☐ 458. ☐ 459. ☐ 460. ☐ 461. ☐ 462. ☐ 463. ☐ 464. ☐ 465. ☐ 466. ☐ 467. ☐ 468. ☐ 469. ☐ 470. ☐ 471. ☐ 472. ☐ 473. ☐ 474. ☐ 475. ☐ 476. ☐ 477. ☐ 478. ☐ 479. ☐ 480. ☐ 481. ☐ 482. ☐ 483. ☐ 484. ☐ 485. ☐ 486. ☐ 487. ☐ 488. ☐ 489. ☐ 490. ☐ 491. ☐ 492. ☐ 493. ☐ 494. ☐ 495. ☐ 496. ☐ 497. ☐ 498. ☐ 499. ☐ 500. ☐ 501. ☐ 502. ☐ 503. ☐ 504. ☐ 505. ☐ 506. ☐ 507. ☐ 508. ☐ 509. ☐ 510. ☐ 511. ☐ 512. ☐ 513. ☐ 514. ☐ 515. ☐ 516. ☐ 517. ☐ 518. ☐ 519. ☐ 520. ☐ 521. ☐ 522. ☐ 523. ☐ 524. ☐ 525. ☐ 526. ☐ 527. ☐ 528. ☐ 529. ☐ 530. ☐ 531. ☐ 532. ☐ 533. ☐ 534. ☐ 535. ☐ 536. ☐ 537. ☐ 538. ☐ 539. ☐ 540. ☐ 541. ☐ 542. ☐ 543. ☐ 544. ☐ 545. ☐ 546. ☐ 547. ☐ 548. ☐ 549. ☐ 550. ☐ 551. ☐ 552. ☐ 553. ☐ 554. ☐ 555. ☐ 556. ☐ 557. ☐ 558. ☐ 559. ☐ 560. ☐ 561. ☐ 562. ☐ 563. ☐ 564. ☐ 565. ☐ 566. ☐ 567. ☐ 568. ☐ 569. ☐ 570. ☐ 571. ☐ 572. ☐ 573. ☐ 574. ☐ 575. ☐ 576. ☐ 577. ☐ 578. ☐ 579. ☐ 580. ☐ 581. ☐ 582. ☐ 583. ☐ 584. ☐ 585. ☐ 586. ☐ 587. ☐ 588. ☐ 589. ☐ 590. ☐ 591. ☐ 592. ☐ 593. ☐ 594. ☐ 595. ☐ 596. ☐ 597. ☐ 598. ☐ 599. ☐ 600. ☐ 601. ☐ 602. ☐ 603. ☐ 604. ☐ 605. ☐ 606. ☐ 607. ☐ 608. ☐ 609. ☐ 610. ☐ 611. ☐ 612. ☐ 613. ☐ 614. ☐ 615. ☐ 616. ☐ 617. ☐ 618. ☐ 619. ☐ 620. ☐ 621. ☐ 622. ☐ 623. ☐ 624. ☐ 625. ☐ 626. ☐ 627. ☐ 628. ☐ 629. ☐ 630. ☐ 631. ☐ 632. ☐ 633. ☐ 634. ☐ 635. ☐ 636. ☐ 637. ☐ 638. ☐ 639. ☐ 640. ☐ 641. ☐ 642. ☐ 643. ☐ 644. ☐ 645. ☐ 646. ☐ 647. ☐ 648. ☐ 649. ☐ 650. ☐ 651. ☐ 652. ☐ 653. ☐ 654. ☐ 655. ☐ 656. ☐ 657. ☐ 658. ☐ 659. ☐ 660. ☐ 661. ☐ 662. ☐ 663. ☐ 664. ☐ 665. ☐ 666. ☐ 667. ☐ 668. ☐ 669. ☐ 670. ☐ 671. ☐ 672. ☐ 673. ☐ 674. ☐ 675. ☐ 676. ☐ 677. ☐ 678. ☐ 679. ☐ 680. ☐ 681. ☐ 682. ☐ 683. ☐ 684. ☐ 685. ☐ 686. ☐ 687. ☐ 688. ☐ 689. ☐ 690. ☐ 691. ☐ 692. ☐ 693. ☐ 694. ☐ 695. ☐ 696. ☐ 697. ☐ 698. ☐ 699. ☐ 700. ☐ 701. ☐ 702. ☐ 703. ☐ 704. ☐ 705. ☐ 706. ☐ 707. ☐ 708. ☐ 709. ☐ 710. ☐ 711. ☐ 712. ☐ 713. ☐ 714. ☐ 715. ☐ 716. ☐ 717. ☐ 718. ☐ 719. ☐ 720. ☐ 721. ☐ 722. ☐ 723. ☐ 724. ☐ 725. ☐ 726. ☐ 727. ☐ 728. ☐ 729. ☐ 730. ☐ 731. ☐ 732. ☐ 733. ☐ 734. ☐ 735. ☐ 736. ☐ 737. ☐ 738. ☐ 739. ☐ 740. ☐ 741. ☐ 742. ☐ 743. ☐ 744. ☐ 745. ☐ 746. ☐ 747. ☐ 748. ☐ 749. ☐ 750. ☐ 751. ☐ 752. ☐ 753. ☐ 754. ☐ 755. ☐ 756. ☐ 757. ☐ 758. ☐ 759. ☐ 760. ☐ 761. ☐ 762. ☐ 763. ☐ 764. ☐ 765. ☐ 766. ☐ 767. ☐ 768. ☐ 769. ☐ 770. ☐ 771. ☐ 772. ☐ 773. ☐ 774. ☐ 775. ☐ 776. ☐ 777. ☐ 778. ☐ 779. ☐ 780. ☐ 781. ☐ 782. ☐ 783. ☐ 784. ☐ 785. ☐ 786. ☐ 787. ☐ 788. ☐ 789. ☐ 790. ☐ 791. ☐ 792. ☐ 793. ☐ 794. ☐ 795. ☐ 796. ☐ 797. ☐ 798. ☐ 799. ☐ 800. ☐ 801. ☐ 802. ☐ 803. ☐ 804. ☐ 805. ☐ 806. ☐ 807. ☐ 808. ☐ 809. ☐ 810. ☐ 811. ☐ 812. ☐ 813. ☐ 814. ☐ 815. ☐ 816. ☐ 817. ☐ 818. ☐ 819. ☐ 820. ☐ 821. ☐ 822. ☐ 823. ☐ 824. ☐ 825. ☐ 826. ☐ 827. ☐ 828. ☐ 829. ☐ 830. ☐ 831. ☐ 832. ☐ 833. ☐ 834. ☐ 835. ☐ 836. ☐ 837. ☐ 838. ☐ 839. ☐ 840. ☐ 841. ☐ 842. ☐ 843. ☐ 844. ☐ 845. ☐ 846. ☐ 847. ☐ 848. ☐ 849. ☐ 850. ☐ 851. ☐ 852. ☐ 853. ☐ 854. ☐ 855. ☐ 856. ☐ 857. ☐ 858. ☐ 859. ☐ 860. ☐ 861. ☐ 862. ☐ 863. ☐ 864. ☐ 865. ☐ 866. ☐ 867. ☐ 868. ☐ 869. ☐ 870. ☐ 871. ☐ 872. ☐ 873. ☐ 874. ☐ 875. ☐ 876. ☐ 877. ☐ 878. ☐ 879. ☐ 880. ☐ 881. ☐ 882. ☐ 883. ☐ 884. ☐ 885. ☐ 886. ☐ 887. ☐ 888. ☐ 889. ☐ 890. ☐ 891. ☐ 892. ☐ 893. ☐ 894. ☐ 895. ☐ 896. ☐ 897. ☐ 898. ☐ 899. ☐ 900. ☐ 901. ☐ 902. ☐ 903. ☐ 904. ☐ 905. ☐ 906. ☐ 907. ☐ 908. ☐ 909. ☐ 910. ☐ 911. ☐ 912. ☐ 913. ☐ 914. ☐ 915. ☐ 916. ☐ 917. ☐ 918. ☐ 919. ☐ 920. ☐ 921. ☐ 922. ☐ 923. ☐ 924. ☐ 925. ☐ 926. ☐ 927. ☐ 928. ☐ 929. ☐ 930. ☐ 931. ☐ 932. ☐ 933. ☐ 934. ☐ 935. ☐ 936. ☐ 937. ☐ 938. ☐ 939. ☐ 940. ☐ 941. ☐ 942. ☐ 943. ☐ 944. ☐ 945. ☐ 946. ☐ 947. ☐ 948. ☐ 949. ☐ 950. ☐ 951. ☐ 952. ☐ 953. ☐ 954. ☐ 955. ☐ 956. ☐ 957. ☐ 958. ☐ 959. ☐ 960. ☐ 961. ☐ 962. ☐ 963. ☐ 964. ☐ 965. ☐ 966. ☐ 967. ☐ 968. ☐ 969. ☐ 970. ☐ 971. ☐ 972. ☐ 973. ☐ 974. ☐ 975. ☐ 976. ☐ 977. ☐ 978. ☐ 979. ☐ 980. ☐ 981. ☐ 982. ☐ 983. ☐ 984. ☐ 985. ☐ 986. ☐ 987. ☐ 988. ☐ 989. ☐ 990. ☐ 991. ☐ 992. ☐ 993. ☐ 994. ☐ 995. ☐ 996. ☐ 997. ☐ 998. ☐ 999. ☐ 1000. ☐ 1001. ☐ 1002. ☐ 1003. ☐ 1004. ☐ 1005. ☐ 1006. ☐ 1007. ☐ 1008. ☐ 1009. ☐ 1010. ☐ 1011. ☐ 1012. ☐ 1013. ☐ 1014. ☐ 1015. ☐ 1016. ☐ 1017. ☐ 1018. ☐ 1019. ☐ 1020. ☐ 1021. ☐ 1022. ☐ 1023. ☐ 1024. ☐ 1025. ☐ 1026. ☐ 1027. ☐ 1028. ☐ 1029. ☐ 1030. ☐ 1031. ☐ 1032. ☐ 1033. ☐ 1034. ☐ 1035. ☐ 1036. ☐ 1037. ☐ 1038. ☐ 1039. ☐ 1040. ☐ 1041. ☐ 1042. ☐ 1043. ☐ 1044. ☐ 1045. ☐ 1046. ☐ 1047. ☐ 1048. ☐ 1049. ☐ 1050. ☐ 1051. ☐ 1052. ☐ 1053. ☐ 1054. ☐ 1055. ☐ 1056. ☐ 1057. ☐ 1058. ☐ 1059. ☐ 1060. ☐ 1061. ☐ 1062. ☐ 1063. ☐ 1064. ☐ 1065. ☐ 1066. ☐ 1067. ☐ 1068. ☐ 1069. ☐ 1070. ☐ 1071. ☐ 1072. ☐ 1073. ☐ 1074. ☐ 1075. ☐ 1076. ☐ 1077. ☐ 1078. ☐ 1079. ☐ 1080. ☐ 1081. ☐ 1082. ☐ 1083. ☐ 1084. ☐ 1085. ☐ 1086. ☐ 1087. ☐ 1088. ☐ 1089. ☐ 1090. ☐ 1091. ☐ 1092. ☐ 1093. ☐ 1094. ☐ 1095. ☐ 1096. ☐ 1097. ☐ 1098. ☐ 1099. ☐ 1100. ☐ 1101. ☐ 1102. ☐ 1103. ☐ 1104. ☐ 1105. ☐ 1106. ☐ 1107. ☐ 1108. ☐ 1109. ☐ 1110. ☐ 1111. ☐ 1112. ☐ 1113. ☐ 1114. ☐ 1115. ☐ 1116. ☐ 1117. ☐ 1118. ☐ 1119. ☐ 1



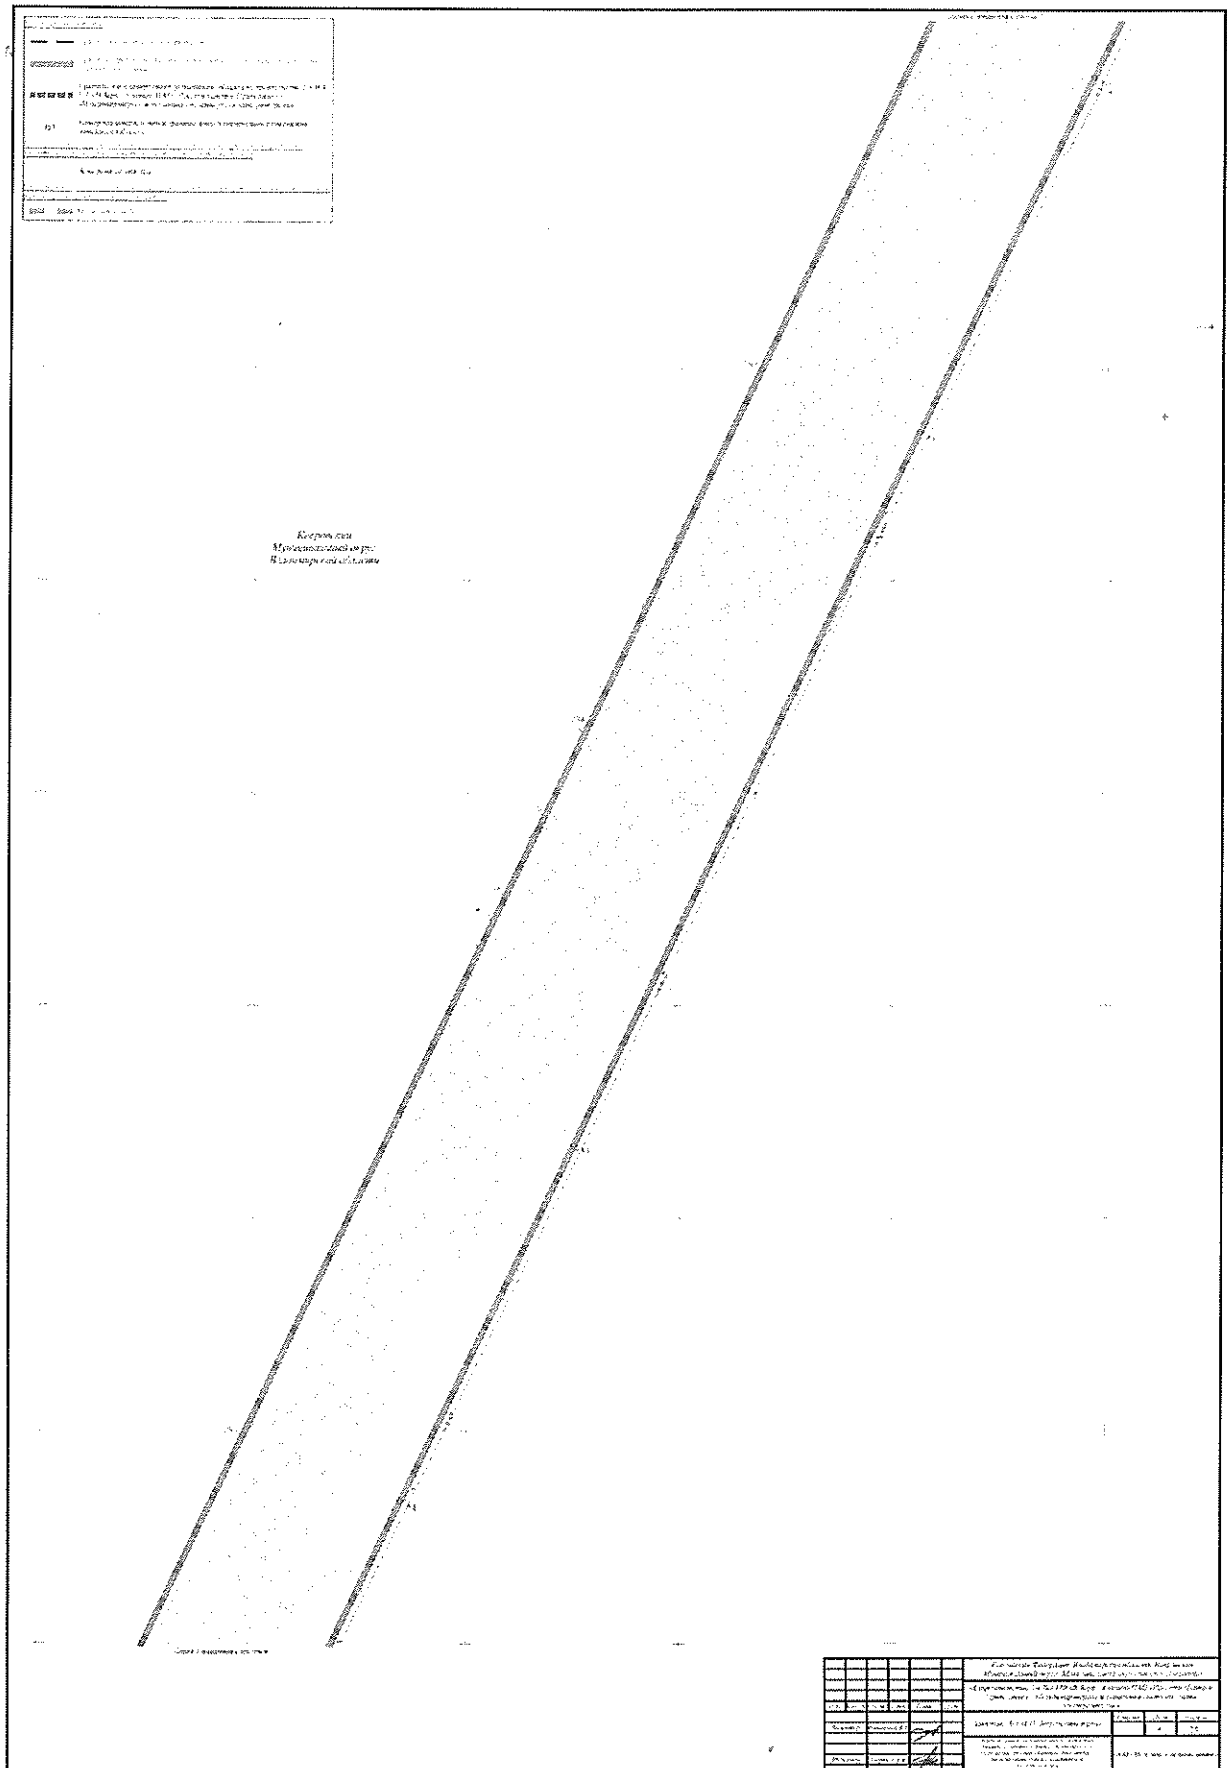





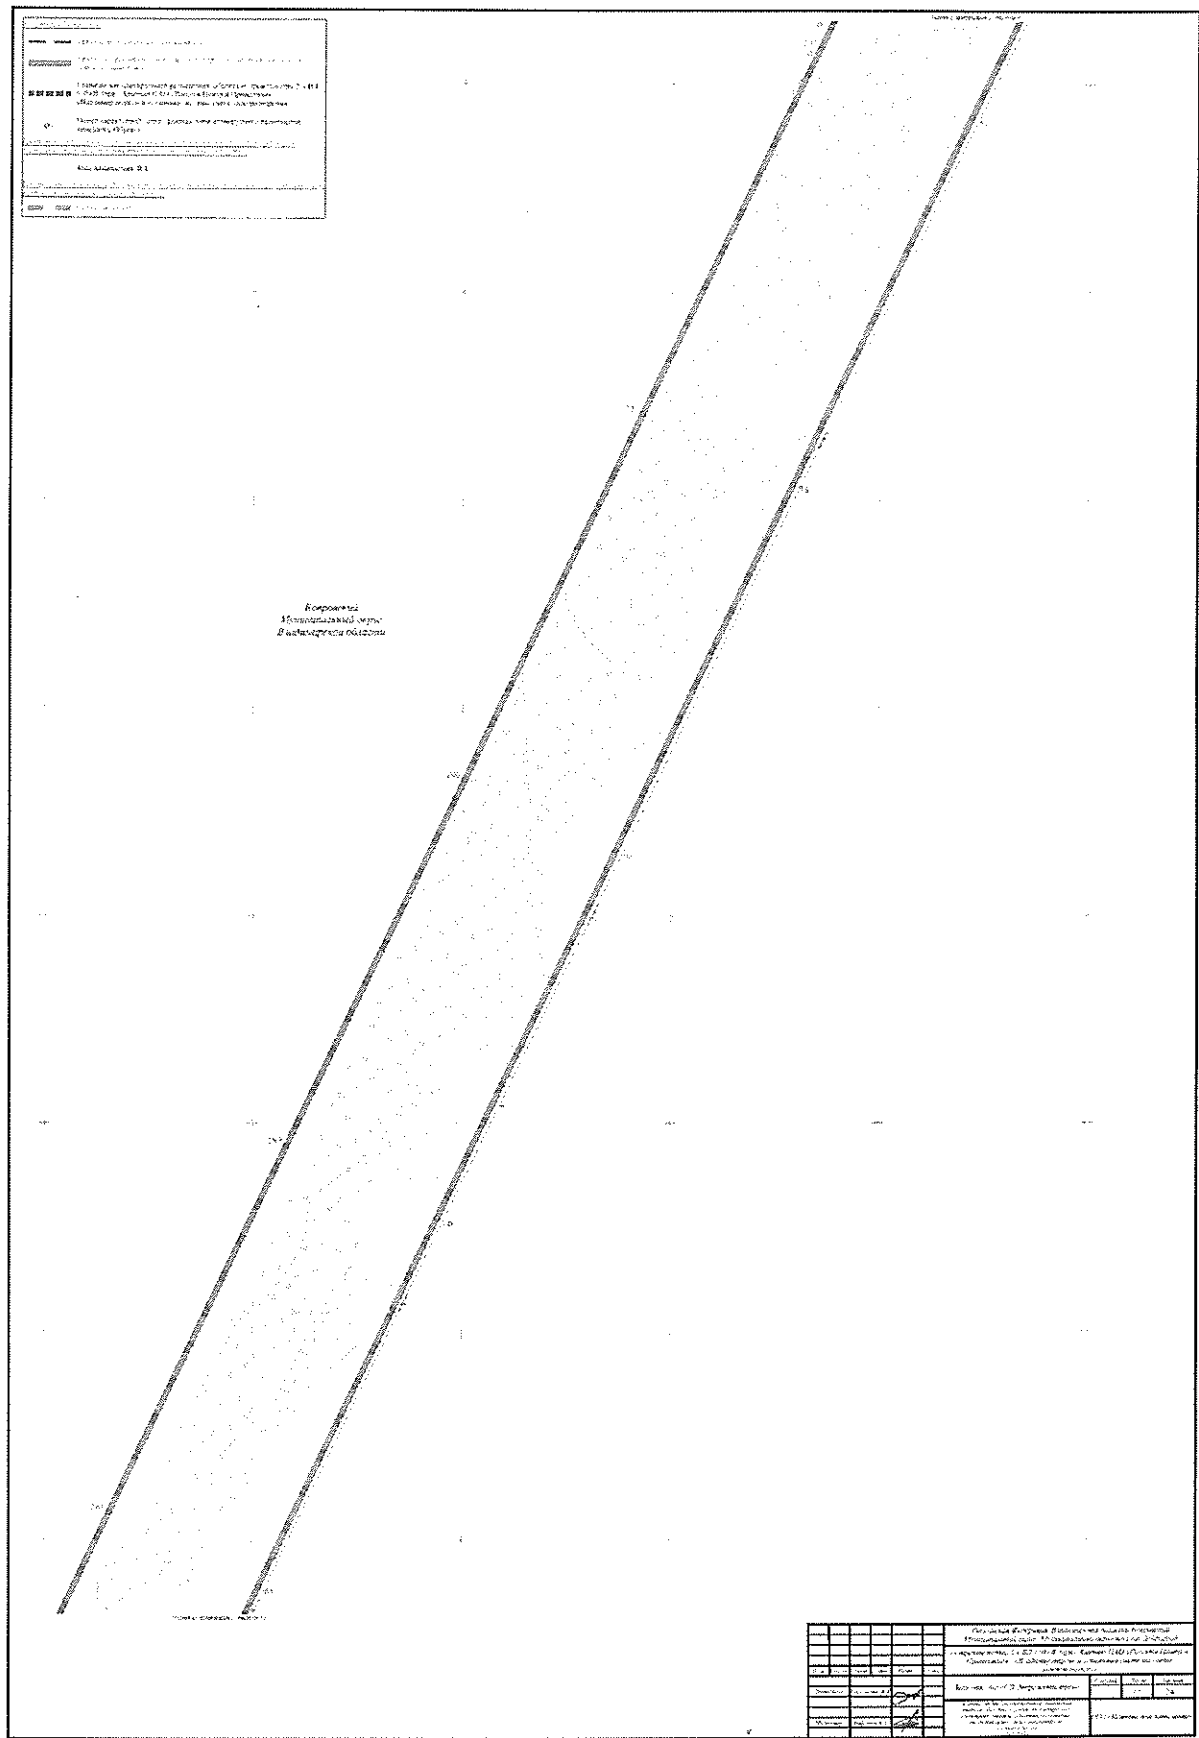








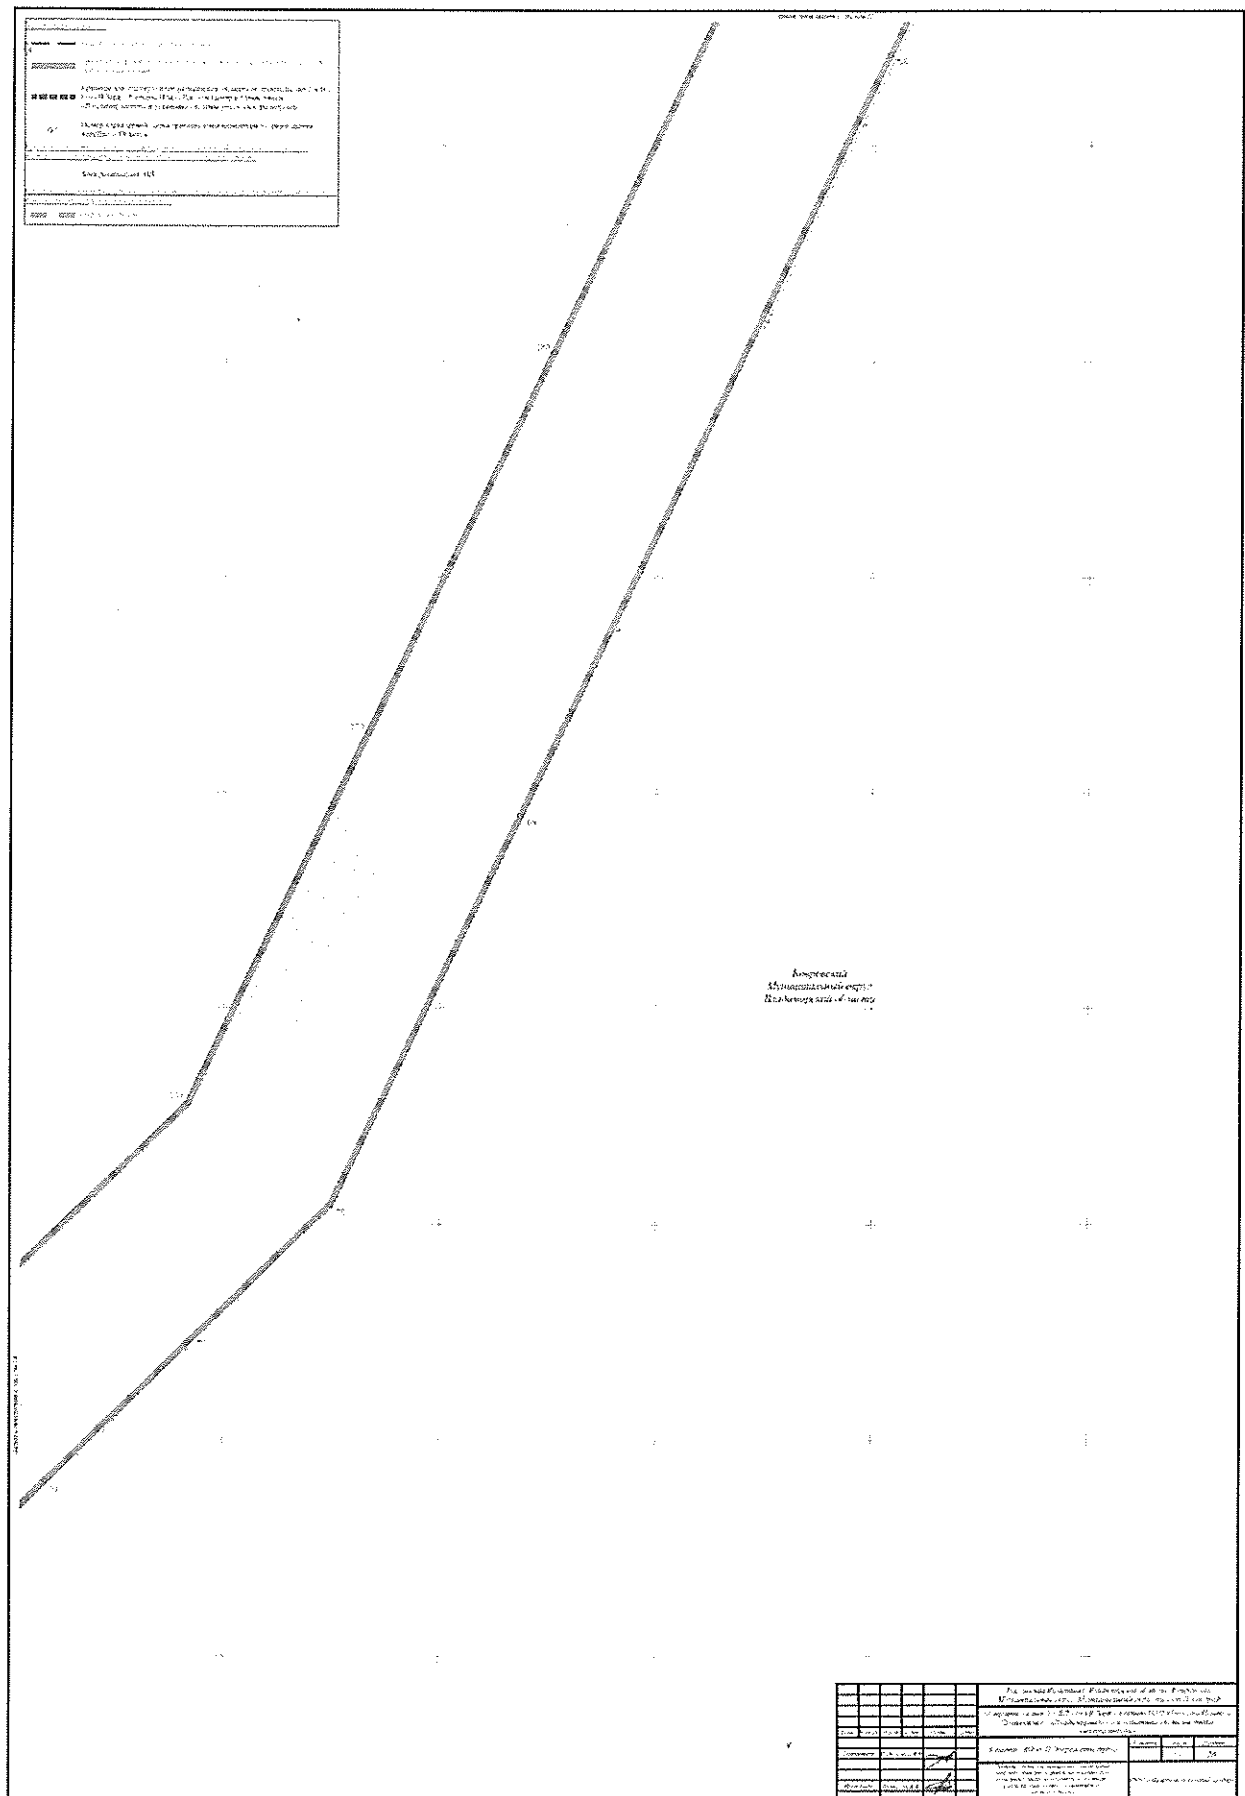


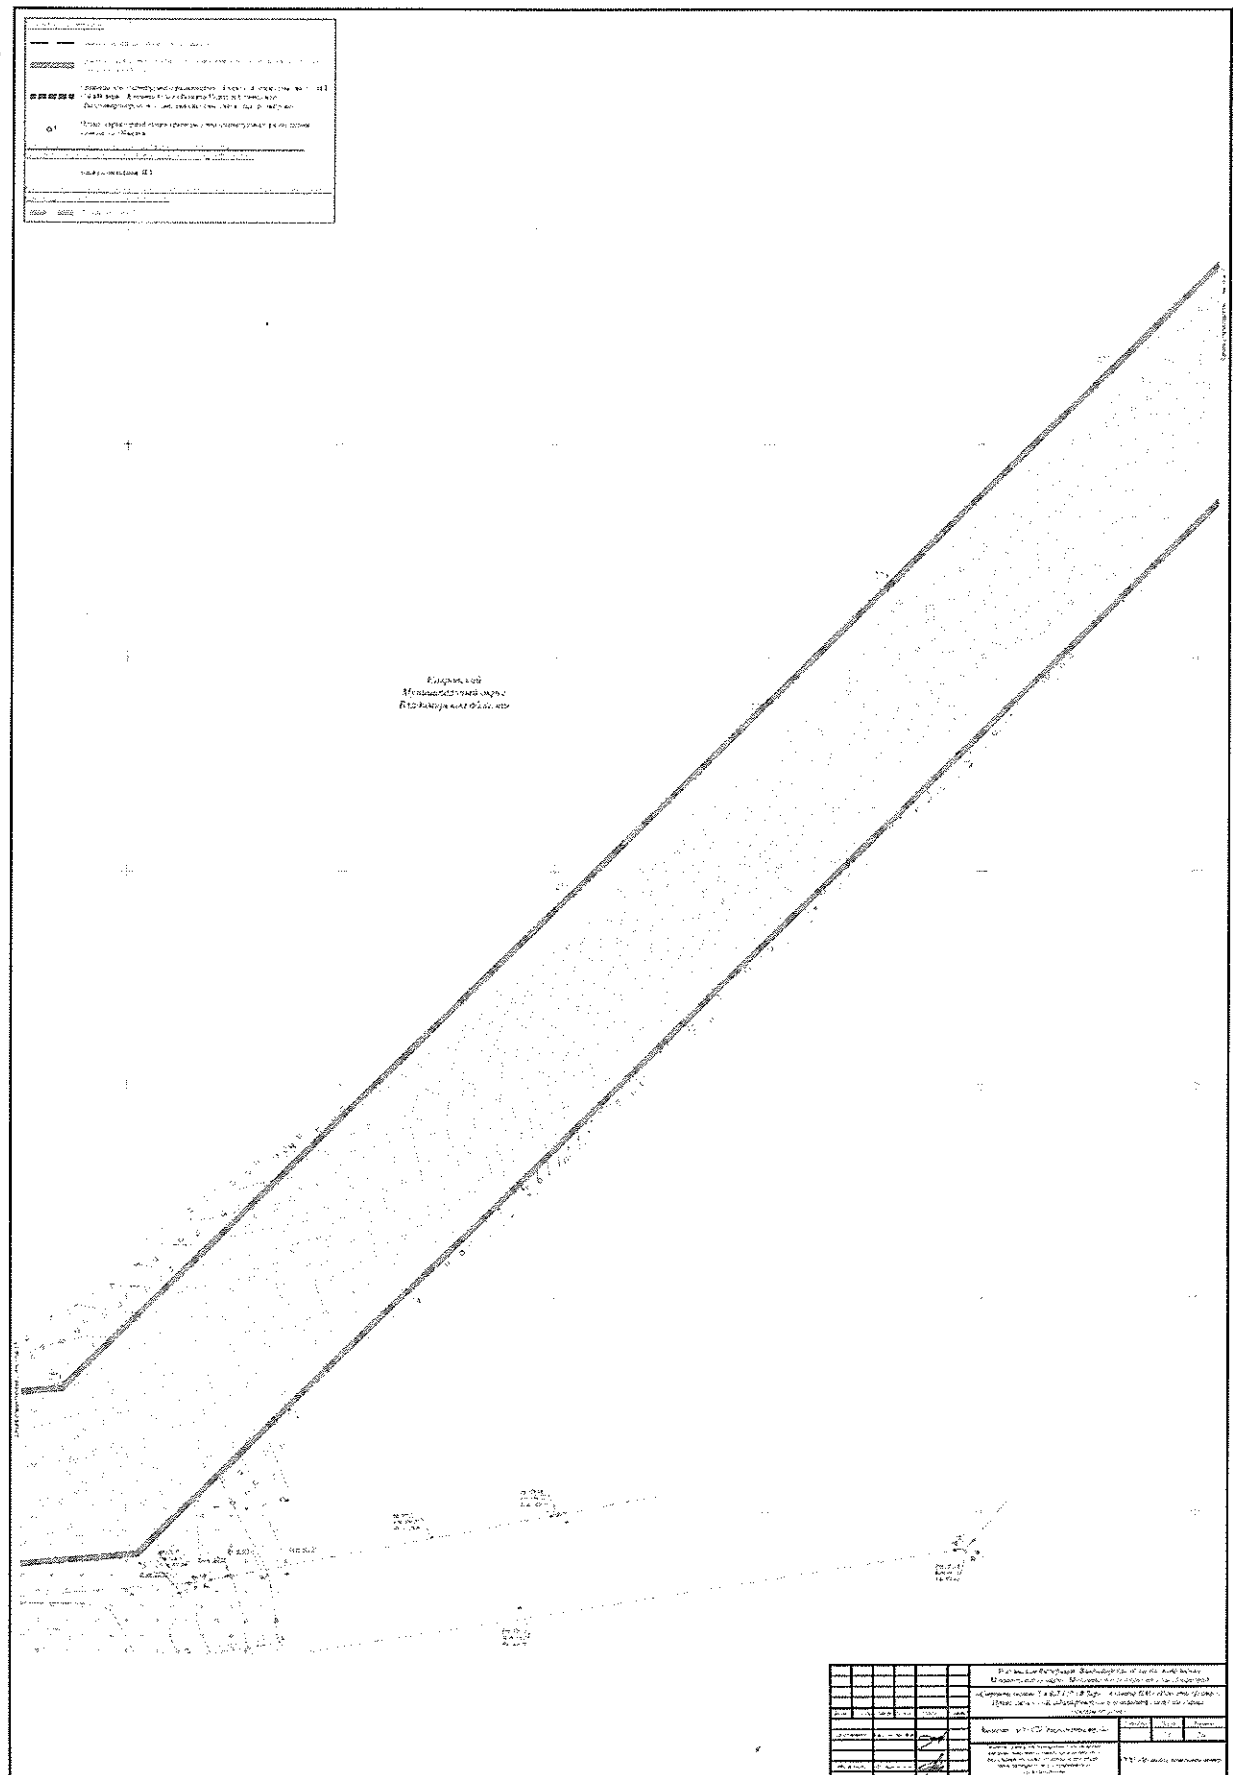


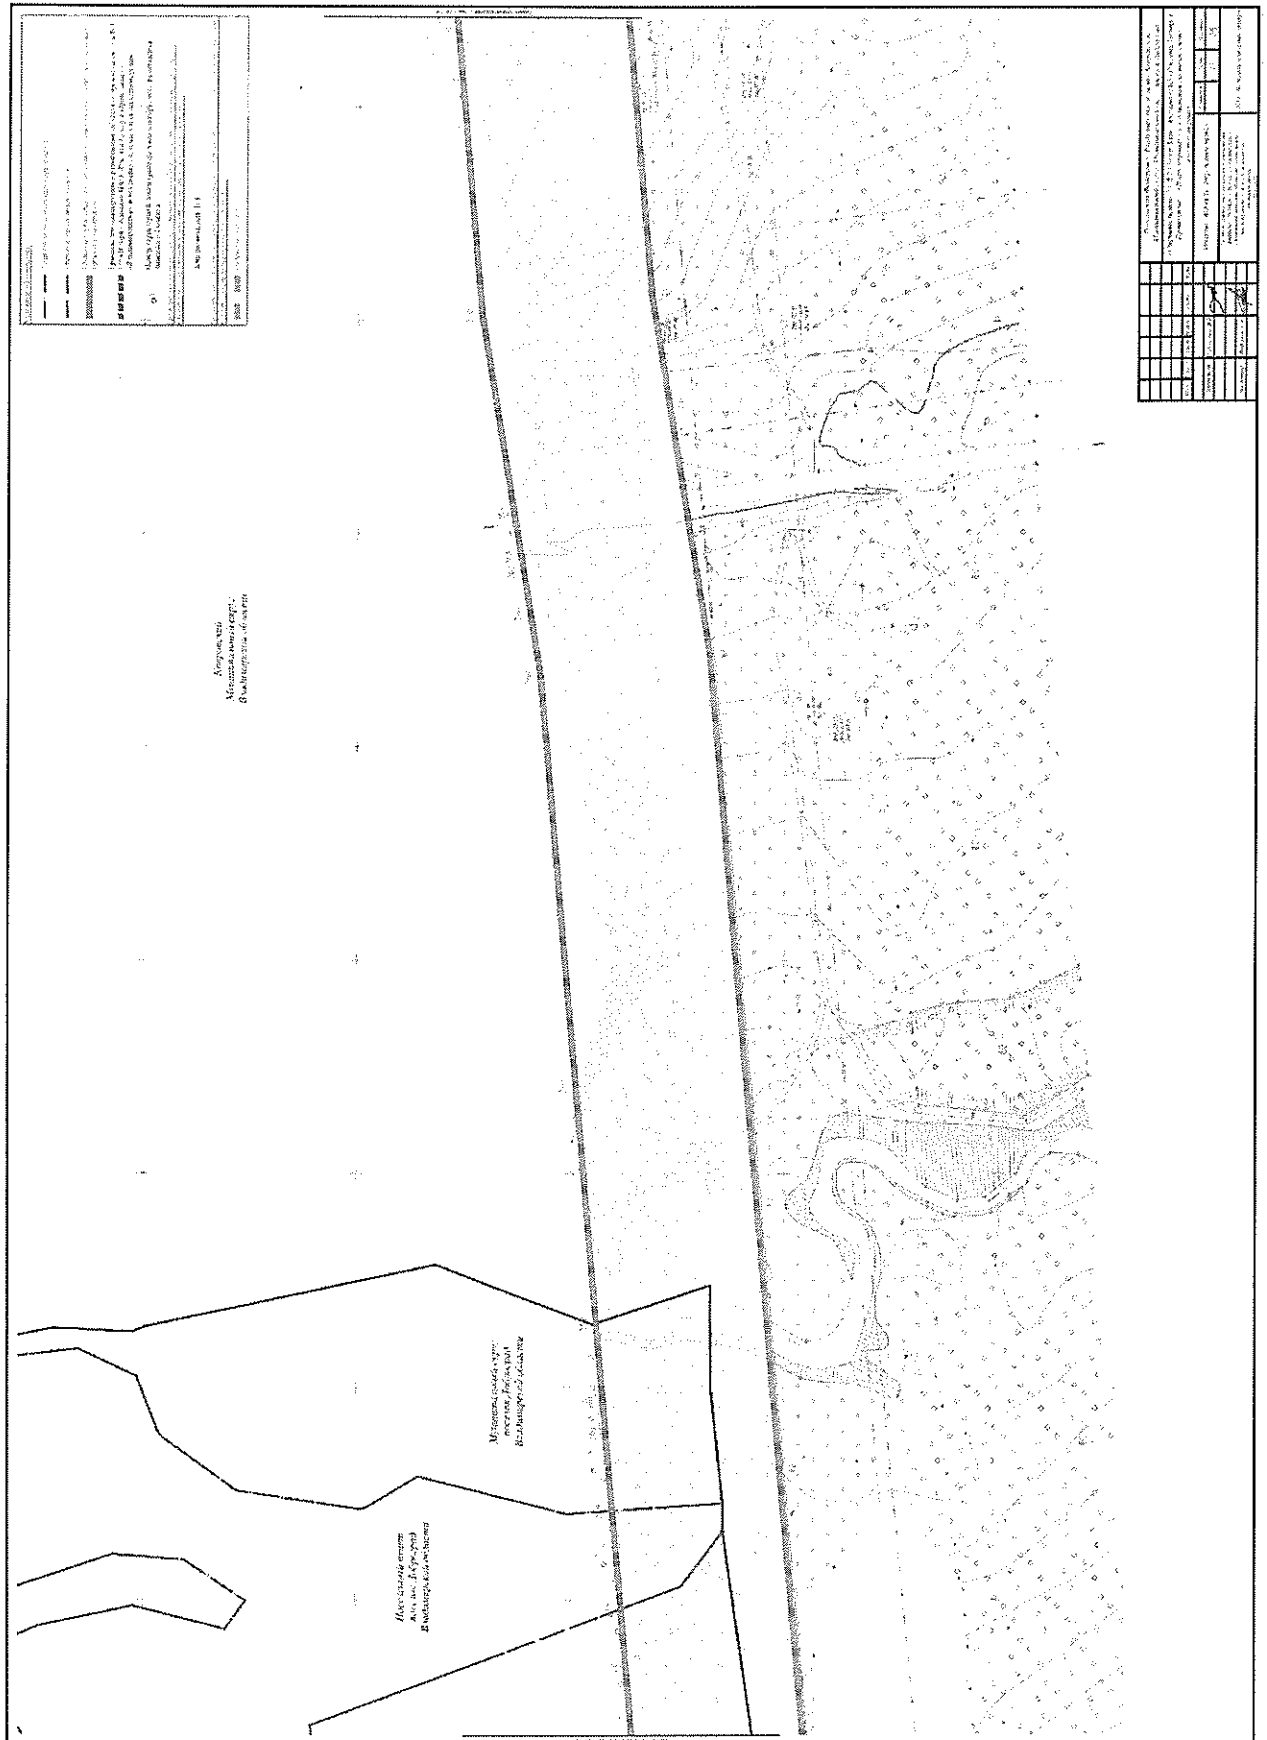

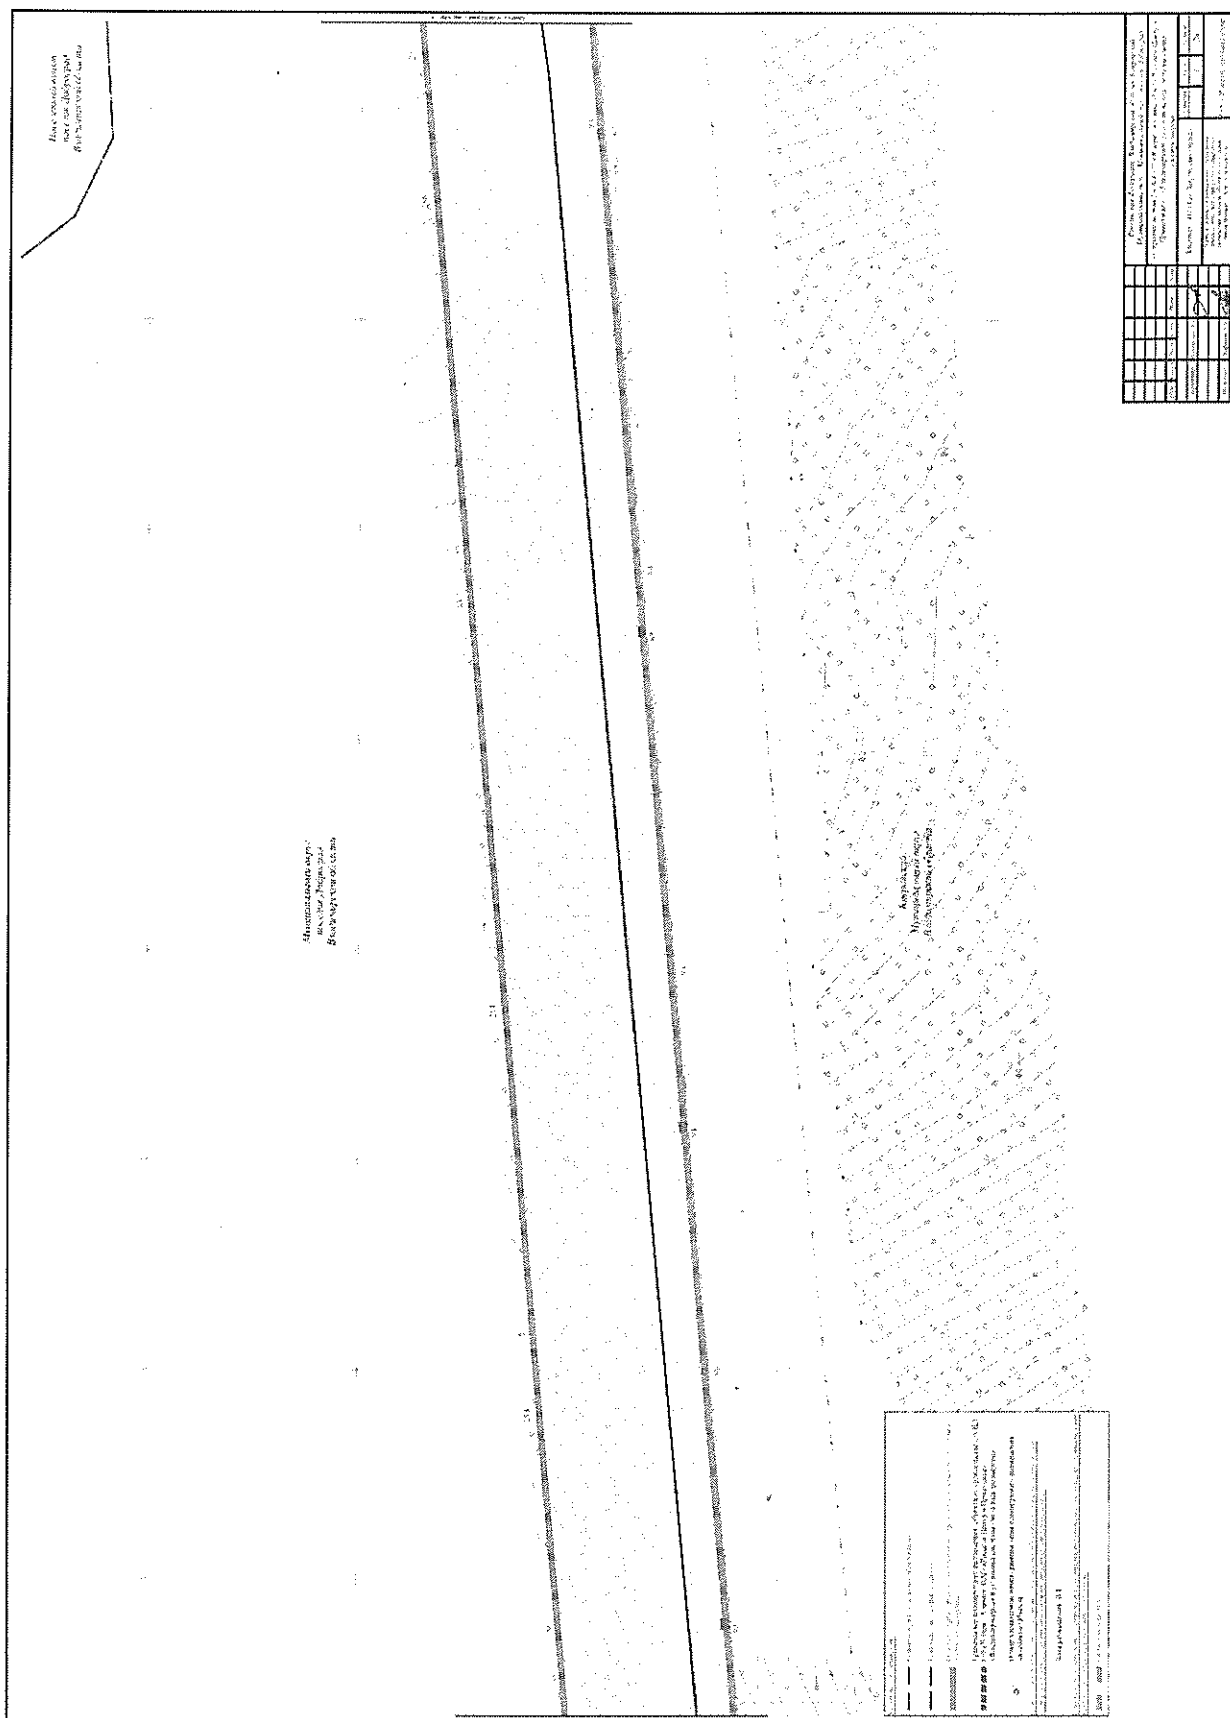

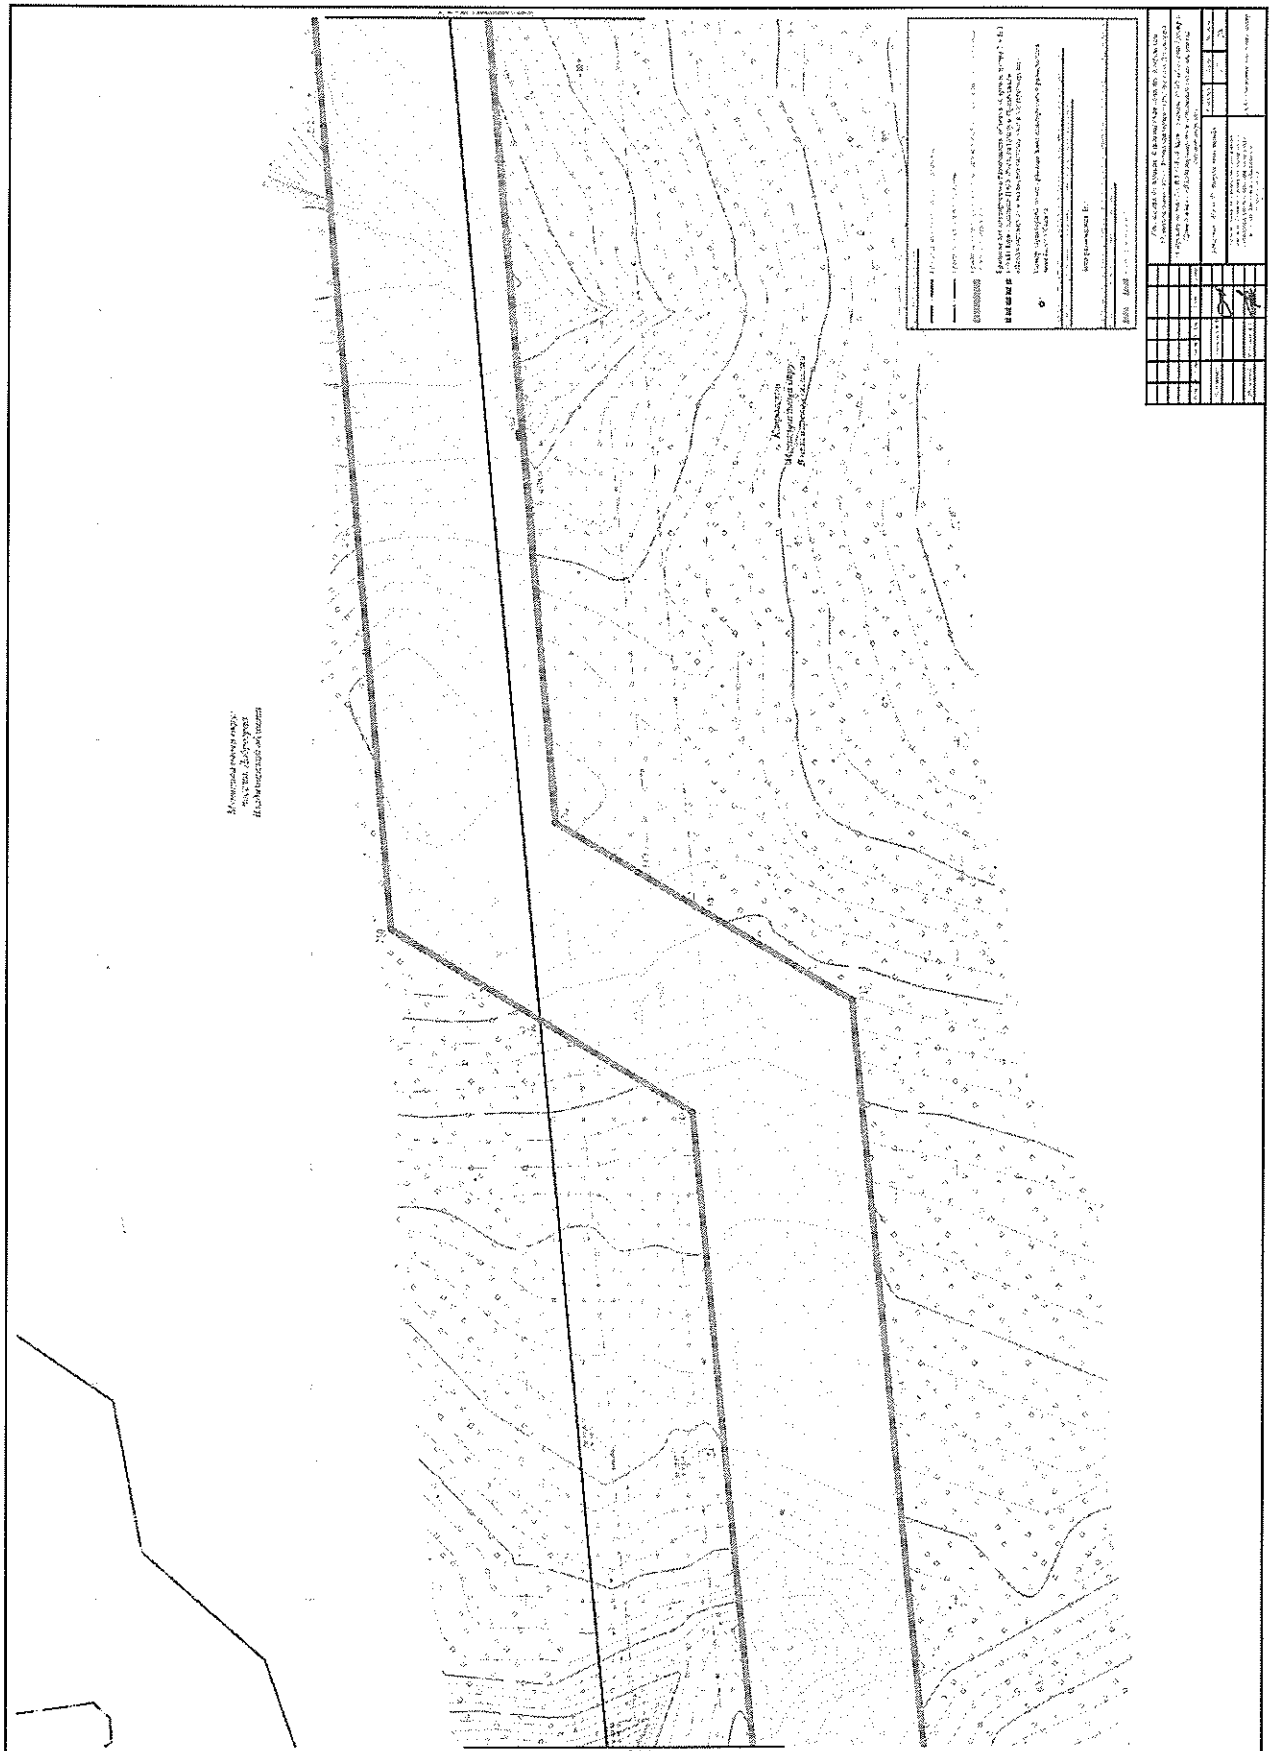


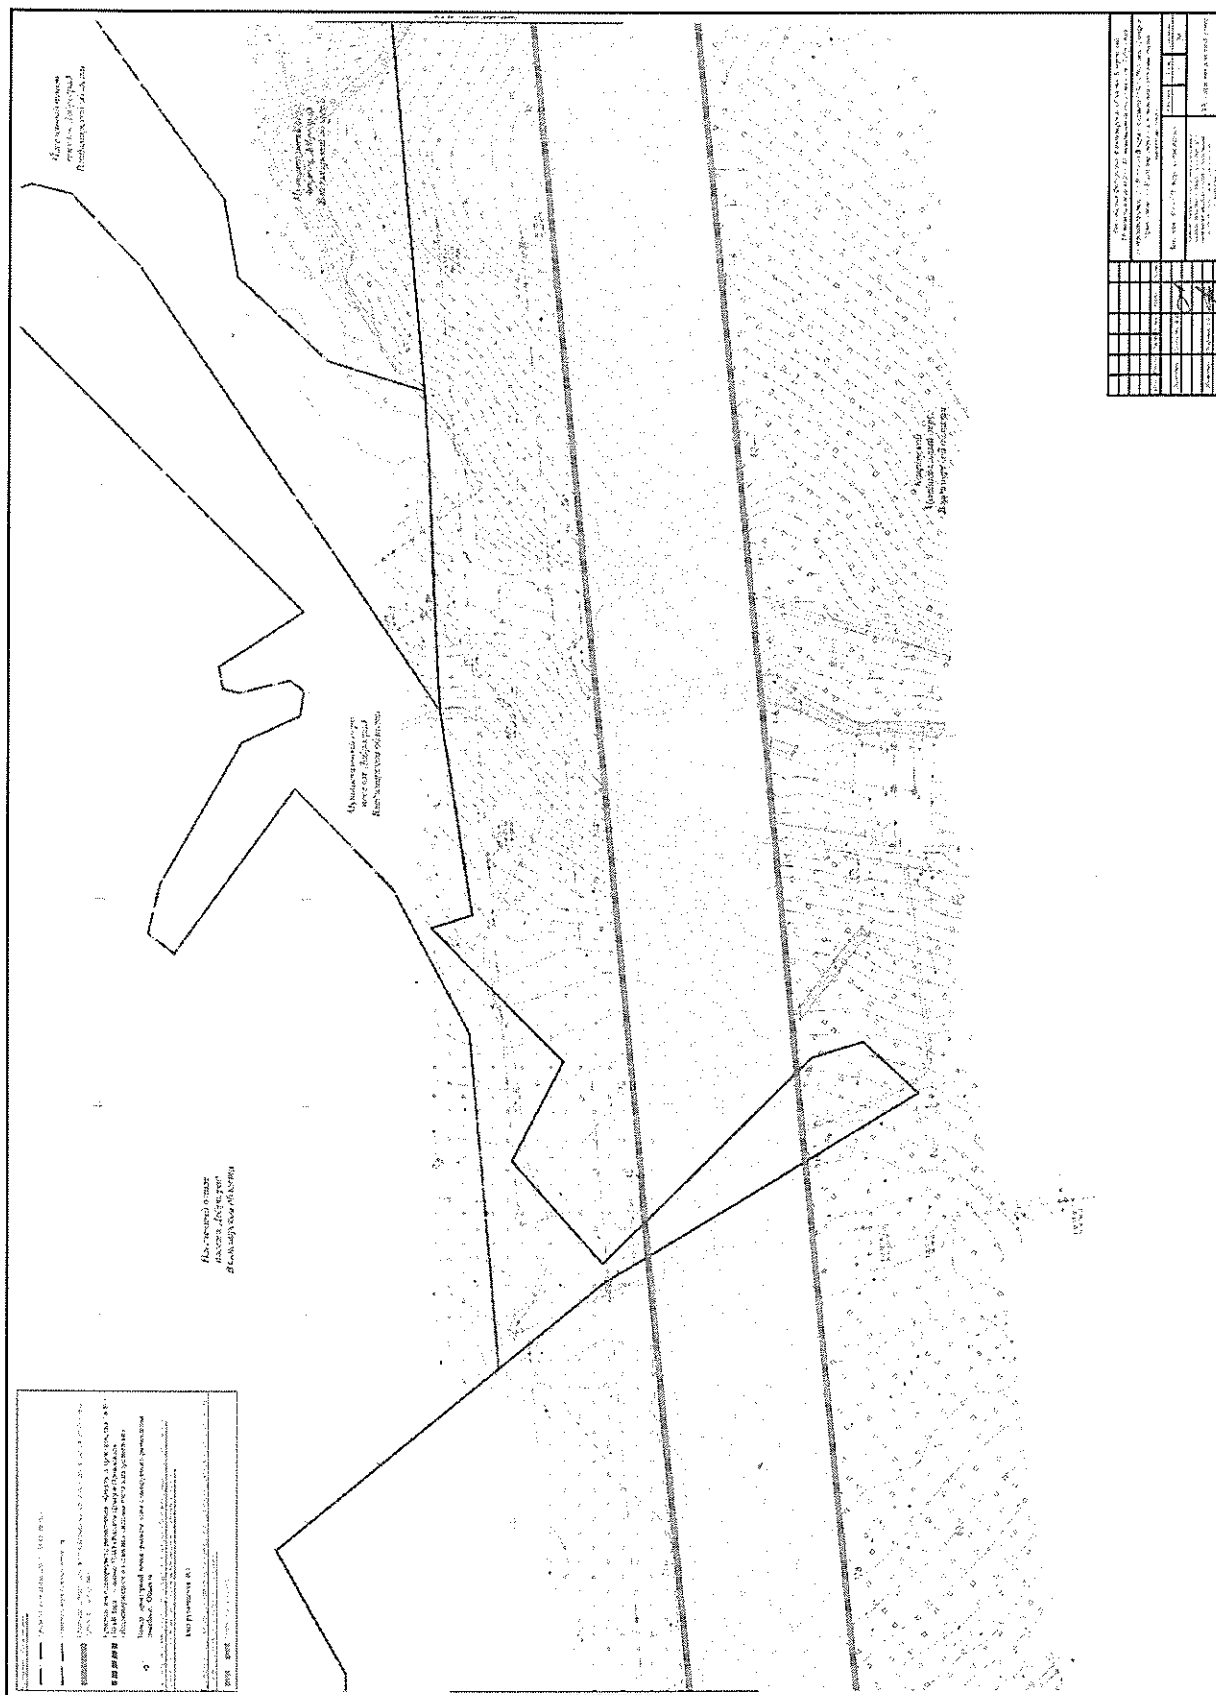


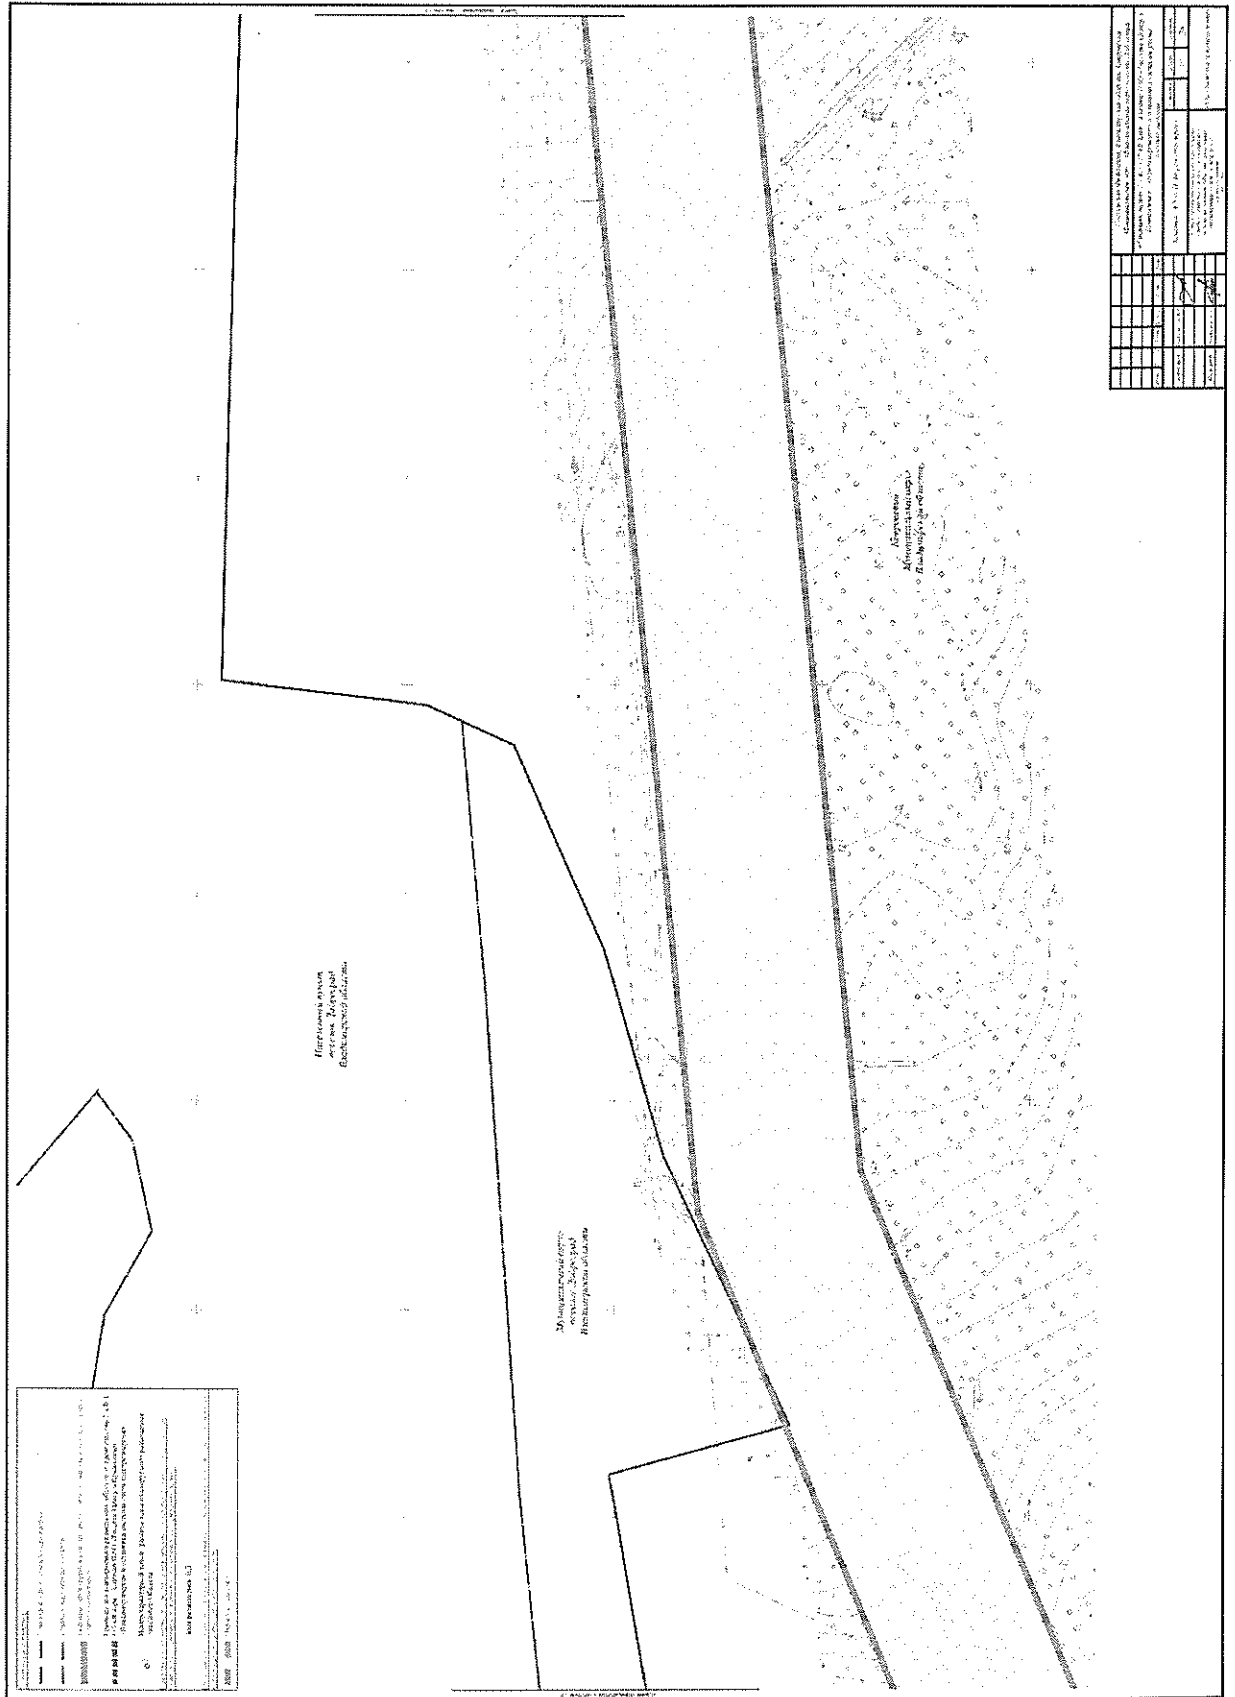



|             |             |              |            |      |       |
|-------------|-------------|--------------|------------|------|-------|
| Исполнитель | Проверенный | Утвержденный | Дата       | Лист | Всего |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 1    | 1     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 2    | 2     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 3    | 3     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 4    | 4     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 5    | 5     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 6    | 6     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 7    | 7     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 8    | 8     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 9    | 9     |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 10   | 10    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 11   | 11    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 12   | 12    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 13   | 13    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 14   | 14    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 15   | 15    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 16   | 16    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 17   | 17    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 18   | 18    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 19   | 19    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 20   | 20    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 21   | 21    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 22   | 22    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 23   | 23    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 24   | 24    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 25   | 25    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 26   | 26    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 27   | 27    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 28   | 28    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 29   | 29    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 30   | 30    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 31   | 31    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 32   | 32    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 33   | 33    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 34   | 34    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 35   | 35    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 36   | 36    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 37   | 37    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 38   | 38    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 39   | 39    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 40   | 40    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 41   | 41    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 42   | 42    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 43   | 43    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 44   | 44    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 45   | 45    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 46   | 46    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 47   | 47    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 48   | 48    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 49   | 49    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 50   | 50    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 51   | 51    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 52   | 52    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 53   | 53    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 54   | 54    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 55   | 55    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 56   | 56    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 57   | 57    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 58   | 58    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 59   | 59    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 60   | 60    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 61   | 61    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 62   | 62    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 63   | 63    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 64   | 64    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 65   | 65    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 66   | 66    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 67   | 67    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 68   | 68    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 69   | 69    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 70   | 70    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 71   | 71    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 72   | 72    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 73   | 73    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 74   | 74    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 75   | 75    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 76   | 76    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 77   | 77    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 78   | 78    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 79   | 79    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 80   | 80    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 81   | 81    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 82   | 82    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 83   | 83    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 84   | 84    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 85   | 85    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 86   | 86    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 87   | 87    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 88   | 88    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 89   | 89    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 90   | 90    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 91   | 91    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 92   | 92    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 93   | 93    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 94   | 94    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 95   | 95    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 96   | 96    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 97   | 97    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 98   | 98    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 99   | 99    |
| С.С.С.      | С.С.С.      | С.С.С.       | 2023.01.10 | 100  | 100   |




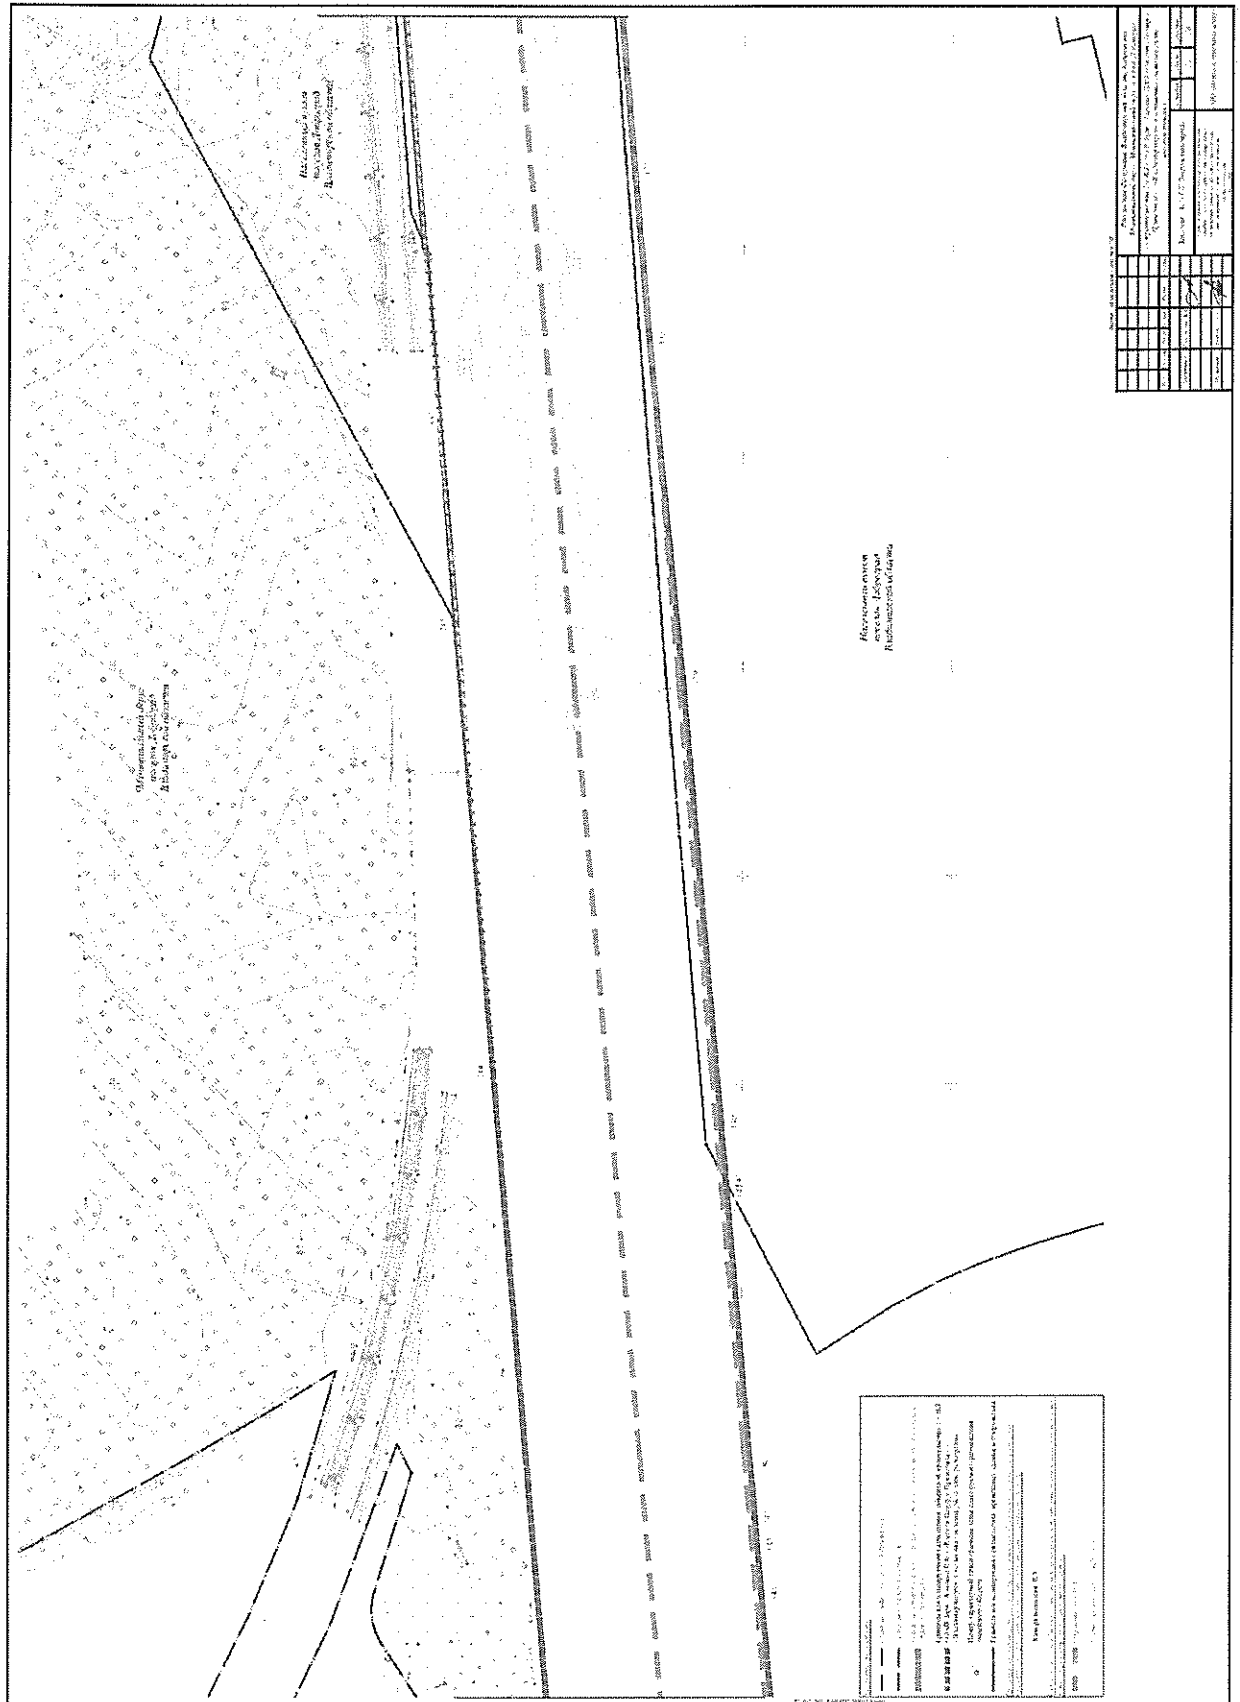


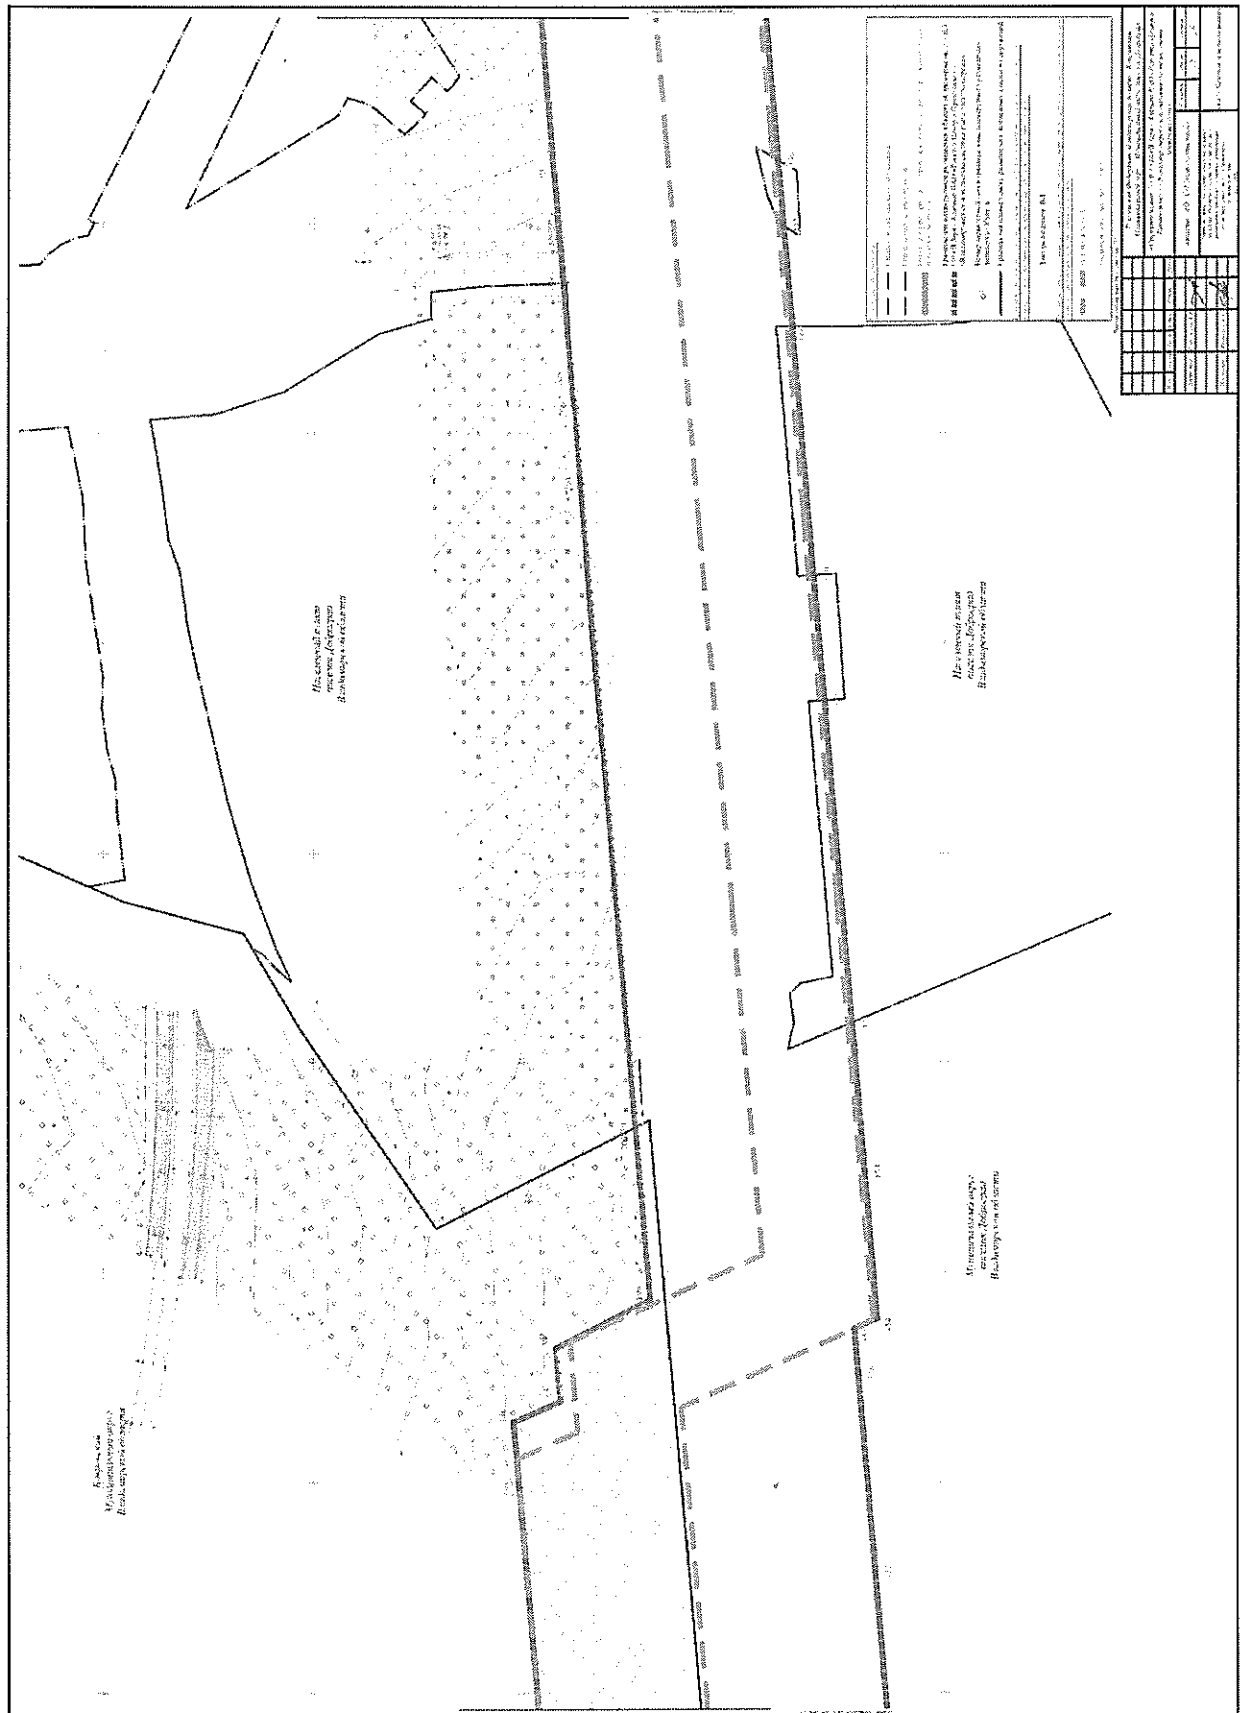

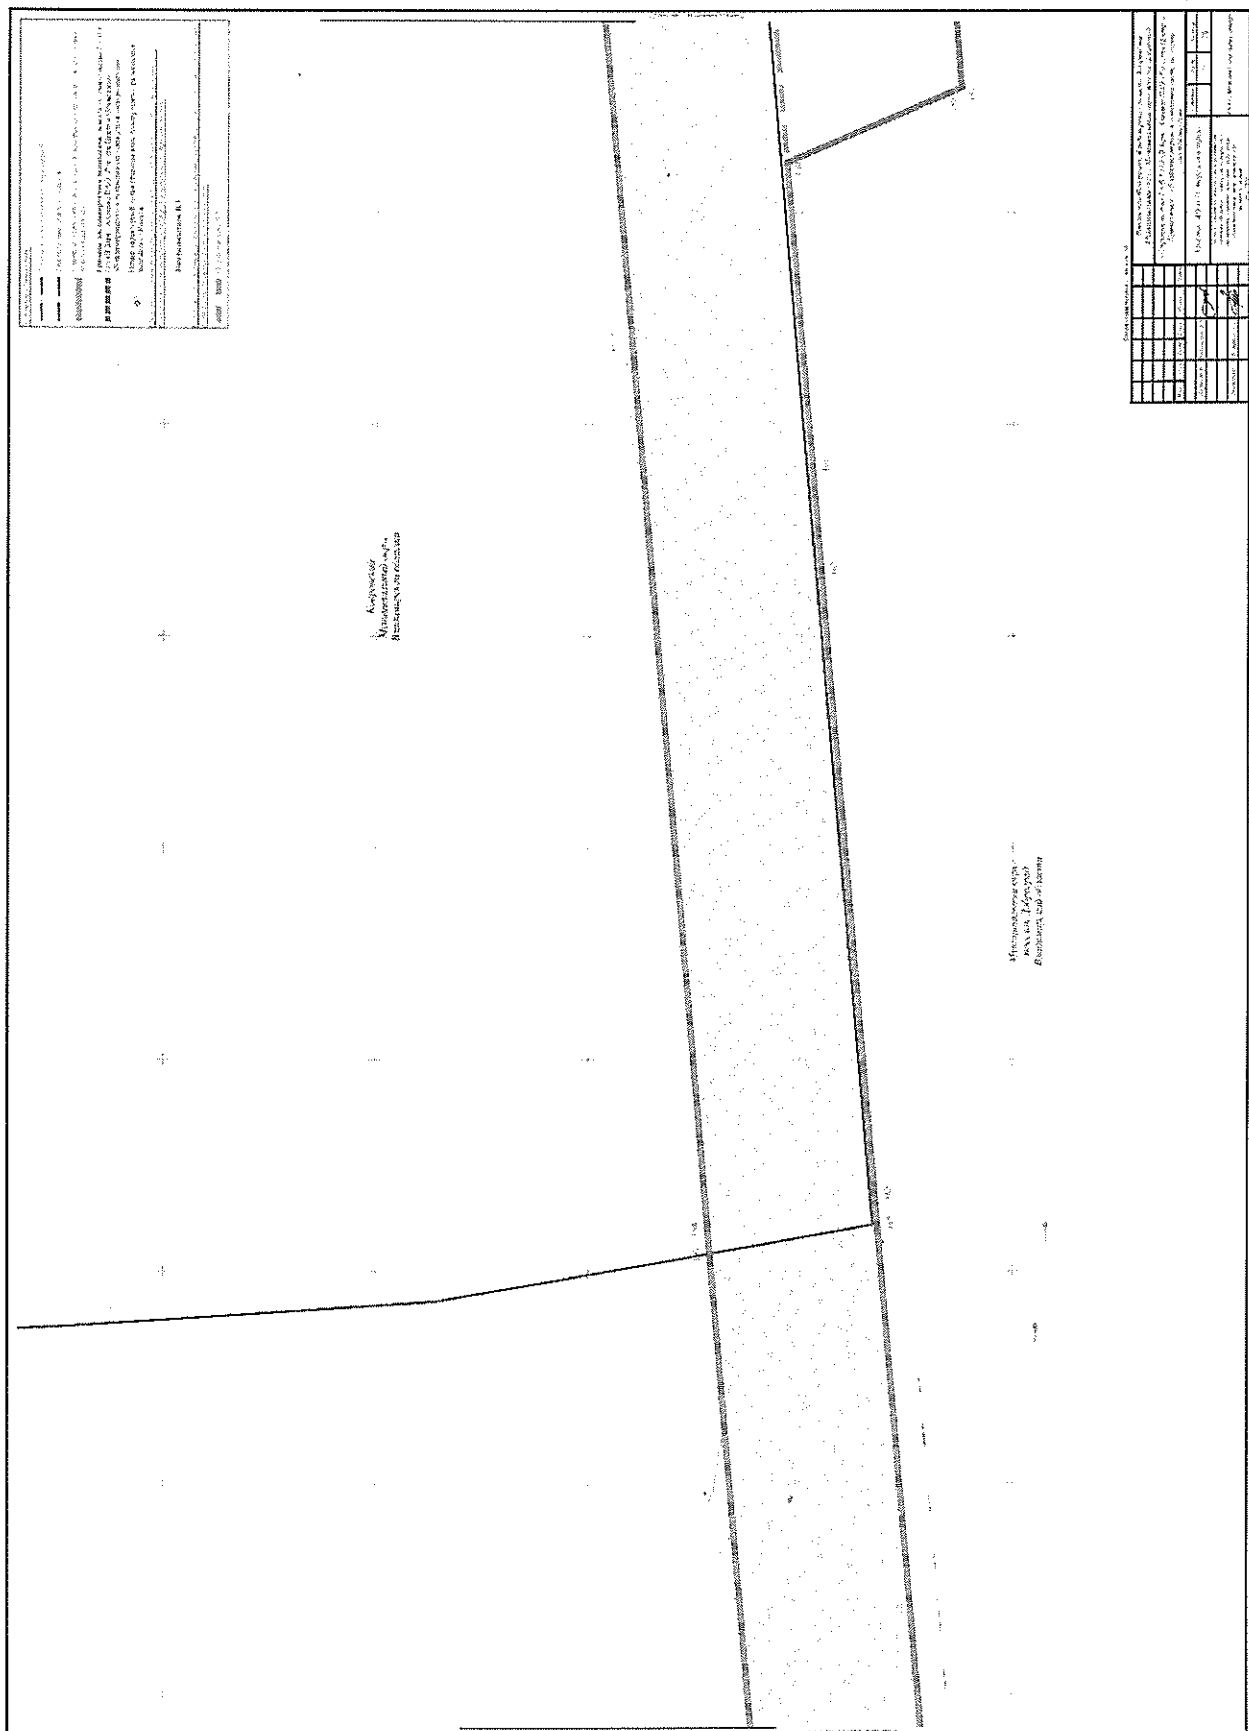

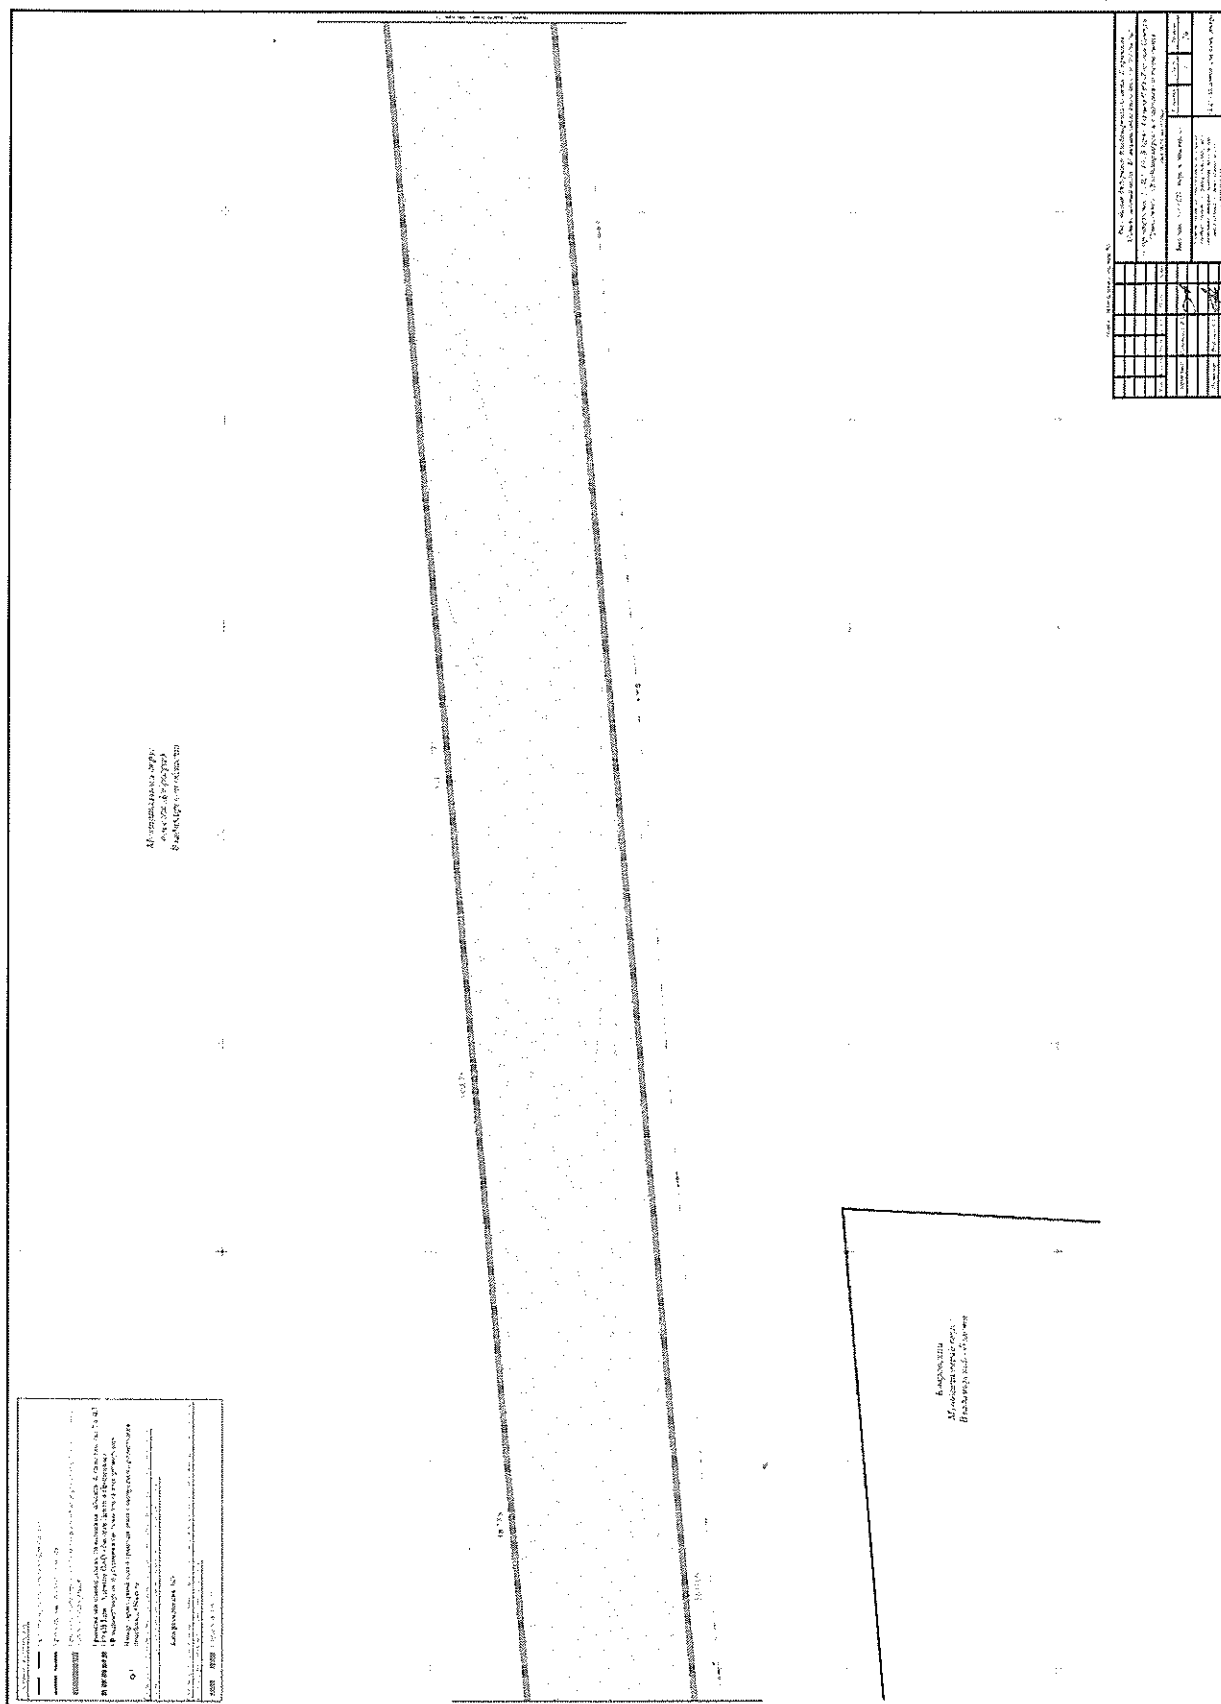

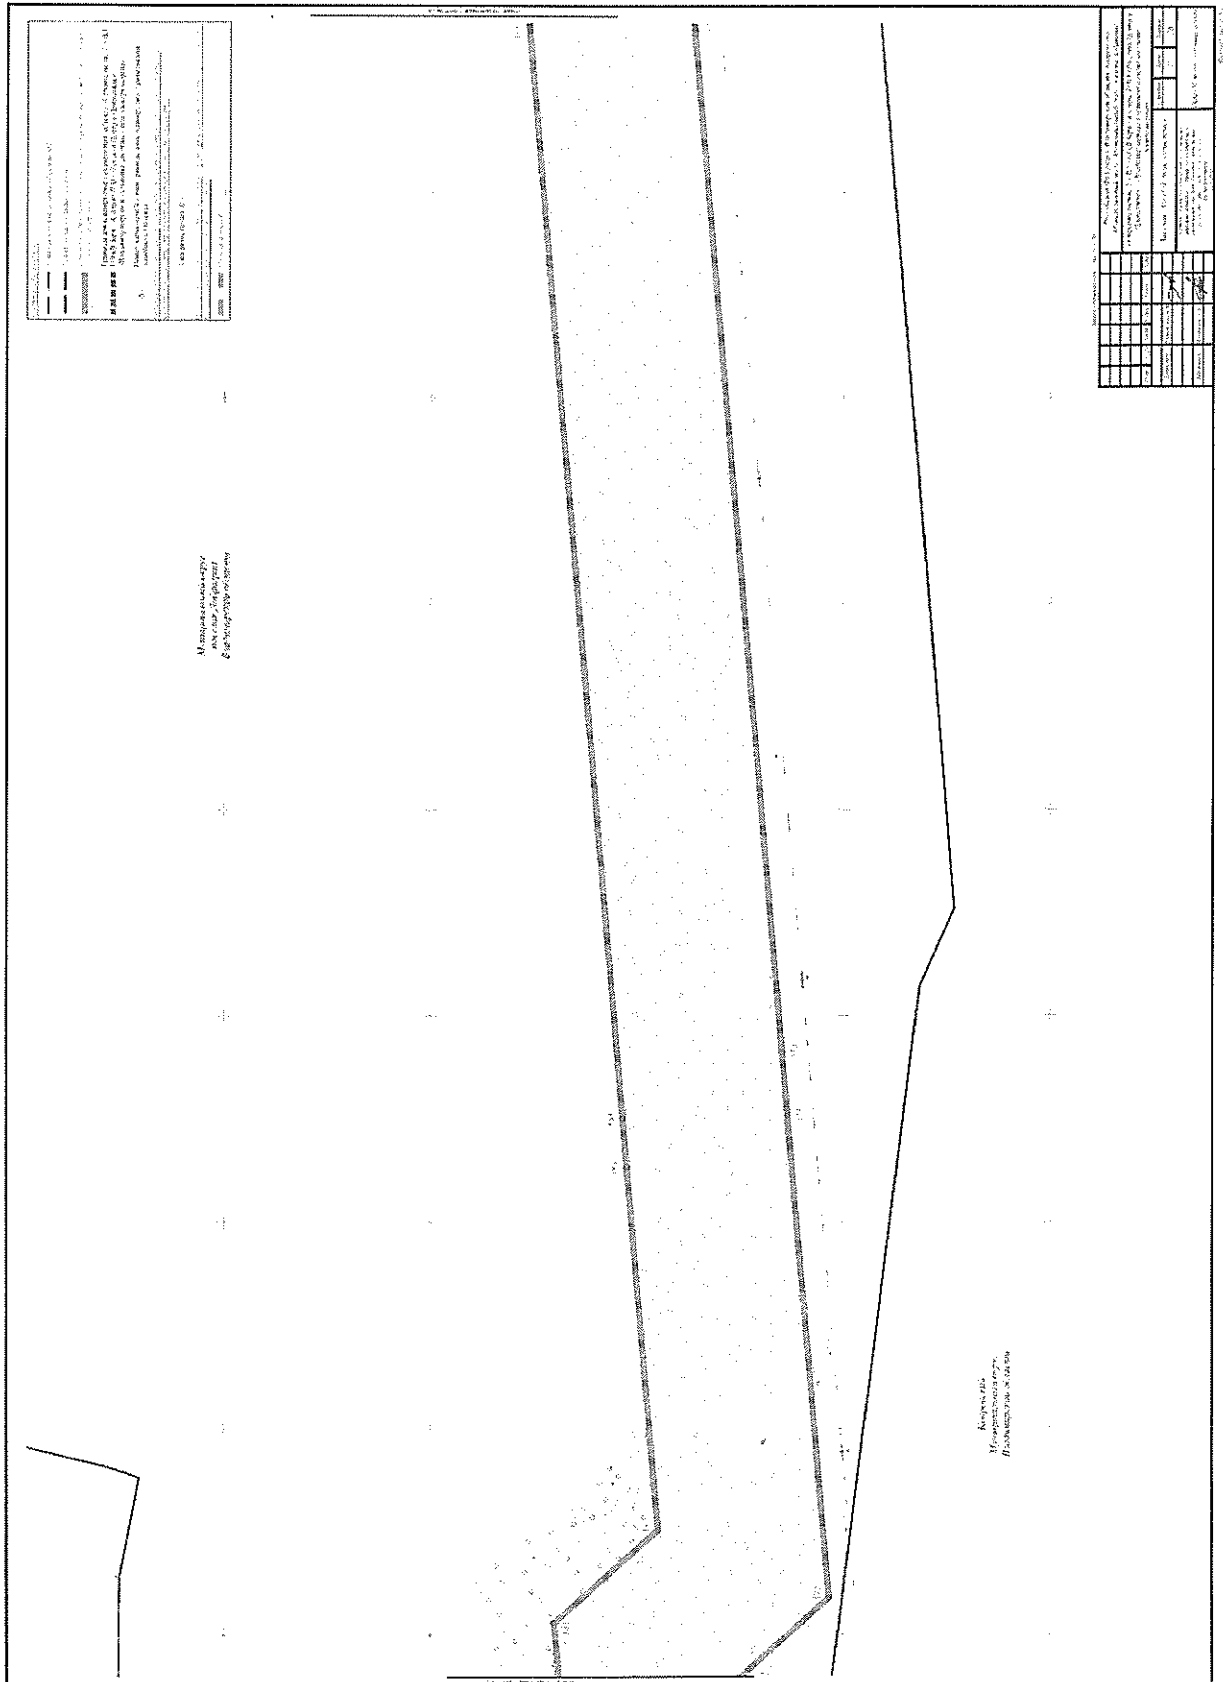

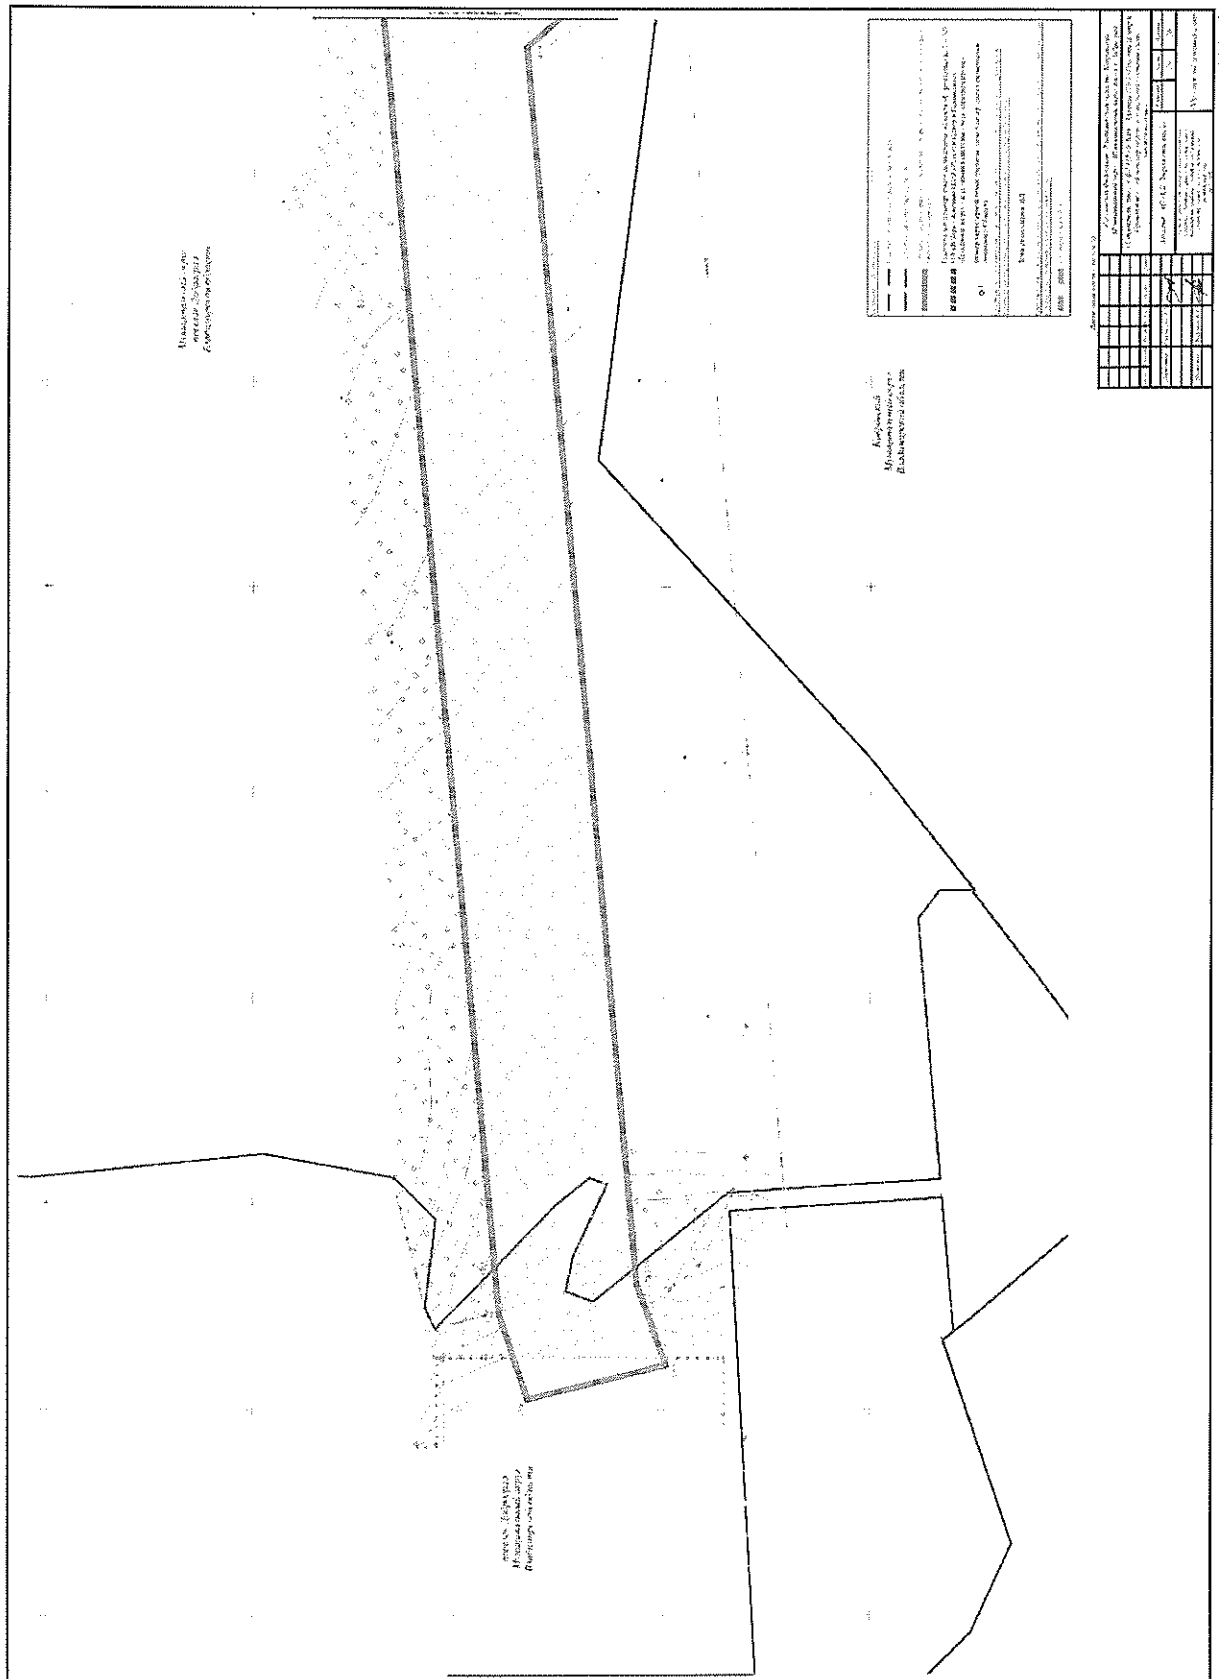

Раздел 2. Основная часть проекта планировки территории.  
Положение о размещении линейных объектов.

## Введение

Проект планировки территории разработан в составе документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания), предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство 2-х ВЛ 110 кВ Заря – Алачино ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» и установка системы учета электроэнергии». (далее – Объект) на основании:

- Распоряжение о подготовке документации по планировке территории I-272824 Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Владимирэнерго» № Вп7-93р от 16.02.2026 г.

Документация по планировке территории (проект планировки территории) разработана в соответствии с градостроительными и техническими регламентами, с учетом соблюдения действующего лесного, водного законодательства, законодательства в сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-правовыми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках действующего законодательства, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, в соответствии со следующими материалами и нормативно-правовыми документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;
- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 56302-2014 «Оперативно-диспетчерское управление диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики».

При разработке настоящей документации использованы:

- Сведения из Единого государственного реестра недвижимости в виде выписок (ЕГРН), выданных филиалом публично-правовой компании «Роскадастр»;

- Проектные решения;

- Технические условия балансодержателей объектов капитального строительства.

Документация по планировке территории разработана в целях установления границ зон планируемого размещения линейного Объекта.

Основной задачей при разработке проекта планировки территории является установление границ зон размещения Объекта, а также переустройство существующих кВЛ.

Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории, составляет 1731163 кв.м (173,1163 га).

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-33.

На основании градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. В связи с тем, что объект не относится к территории общего пользования, красные линии в данном проекте не установлены.

Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не разработаны в соответствии с пп.21 и 22 постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017г. № 564.

**1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

Наименование линейного объекта: «Строительство 2-х ВЛ 110 кВ Заря – Алачино ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» и установка системы учета электроэнергии».

Начальной точкой проектируемого участка трассы для ВЛ № 1 и № 2 является электрическая подстанция «Заря».

Конечной точкой проектируемого участка трассы для ВЛ № 1 и № 2 является электрическая подстанция «Алачино».

Основные технические характеристики проектируемых ВЛ приведены в таблицах 1 и 2:

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ Заря – Алачино № 1

| № п/п | Наименование характеристик                                               | Описание                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1     | Наименование ВЛ                                                          | ВЛ 110 кВ Заря – Алачино №1                         |
| 2     | Напряжение, кВ                                                           | 110                                                 |
| 3     | Марка провода, конструкция фазы проводов                                 | АСку 240/32                                         |
| 4     | Количество цепей                                                         | 1                                                   |
| 5     | Грозозащита линии                                                        | ОКГТ-Ц-А-24 G.652.D-9.6мм-20кА <sup>2</sup> ·с-50кН |
| 6     | Марка ОКСН                                                               | -                                                   |
| 7     | Типы изоляторов                                                          | стеклянные                                          |
| 8     | Протяженность (длина) трассы, км                                         | 20,378 км                                           |
| 9     | Количество больших переходов через водные преграды                       | нет                                                 |
| 10    | Фундаменты                                                               | Сборный железобетонный, свая-оболочка, ригель       |
| 11    | Опоры проектируемые промежуточные металлические: - ПС35/110-1(+5.5), шт. | 82                                                  |
| 12    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1   | 1                                                   |
| 13    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1+5 | 28                                                  |
| 14    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1+9 | 6                                                   |
| 15    | Требования к антикоррозийной защите конструкций стальных опор            | горячая оцинковка                                   |

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ Заря – Алачино №2

| № п/п | Наименование характеристик                                               | Описание                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Наименование ВЛ                                                          | ВЛ 110 кВ Заря – Алачино №2                   |
| 2     | Напряжение, кВ                                                           | 110                                           |
| 3     | Марка провода, конструкция фазы проводов                                 | АСку 240/32                                   |
| 4     | Количество цепей                                                         | 1                                             |
| 5     | Грозозащита линии                                                        | 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770                    |
| 6     | Марка ОКСН                                                               | ДОТа-Э-24У (3х8) 6кН (10.9 мм)                |
| 7     | Типы изоляторов                                                          | стеклянные                                    |
| 8     | Протяженность (длина) трассы, км                                         | 20,460 км                                     |
| 9     | Количество больших переходов через водные преграды                       | нет                                           |
| 10    | Фундаменты                                                               | Сборный железобетонный, свая-оболочка, ригель |
| 11    | Опоры проектируемые промежуточные металлические: - ПС35/110-1(+5.5), шт. | 82                                            |
| 12    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1   | 1                                             |
| 13    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1+5 | 29                                            |
| 14    | Опоры проектируемые анкерно-угловые металлические решетчатые: - У110-1+9 | 6                                             |
| 15    | Требования к антикоррозийной защите конструкций стальных опор            | горячая оцинковка                             |

Для осуществления выхода проектируемых ВЛ 110 кВ Заря – Алачино № 1 и № 2 с территории ПС Заря проектом предусматривается реконструкция ВЛ 110 кВ Заря-Южная I и II, ВЛ 110 кВ Ковровская I и II с отпайками и ВЛ 110 кВ Заря-Шуя / ВЛ 110 кВ Ковровская III в части выноса трасс.

Таблица 3 - Основные технико-экономические показатели реконструируемой ВЛ кВ Заря-Южная I и II с отпайками

| № п/п | Наименование характеристик               | Описание                                                                    |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование ВЛ                          | ВЛ 110 кВ Заря-Южная I и II с отпайками                                     |
| 2     | Напряжение, кВ                           | 110                                                                         |
| 3     | Марка провода, конструкция фазы проводов | АС 185/24                                                                   |
| 4     | Количество цепей                         | 1                                                                           |
| 5     | Грозозащита линии                        | 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖМК-Н-Р-1770                                                   |
| 6     | Типы изоляторов                          | стеклянные                                                                  |
| 7     | Протяженность трасы, км                  | 0,595<br>(0,072 – переподвес сущ. провода<br>0,523 – подвес нового провода) |

|    |                                                               |                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8  | Количество больших переходов через водные преграды            | нет                                           |
| 9  | Фундаменты                                                    | Сборный железобетонный, свая-оболочка, ригель |
| 10 | Опоры существующие промежуточные                              | 1                                             |
| 11 | Опоры существующие анкерно-угловые                            | 1                                             |
| 12 | Опоры проектируемые промежуточные: 2ПС110ПБ-3Т                | 1                                             |
| 13 | Опоры проектируемые анкерно-угловые: У110-2+9                 | 6                                             |
| 14 | Требования к антикоррозийной защите конструкций стальных опор | горячая оцинковка                             |

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели реконструируемой ВЛ 110 кВ Ковровская I и II с отпайками

| № п/п | Наименование характеристик                                    | Описание                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наименование ВЛ                                               | ВЛ 110 кВ Ковровская I и II с отпайками                                     |
| 2     | Напряжение, кВ                                                | 110                                                                         |
| 3     | Марка провода, конструкция фазы проводов                      | АС 120/19                                                                   |
| 4     | Количество цепей                                              | 1                                                                           |
| 5     | Грозозащита линии                                             | 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖМК-Н-Р-1770                                                   |
| 6     | Типы изоляторов                                               | стеклянные                                                                  |
| 7     | Протяженность трасы, км                                       | 0,719<br>(0,251 – переподвес сущ. провода<br>0,468 – подвес нового провода) |
| 8     | Количество больших переходов через водные преграды            | нет                                                                         |
| 9     | Фундаменты                                                    | Сборный железобетонный, свая-оболочка, ригель                               |
| 10    | Опоры существующие промежуточные                              | 1                                                                           |
| 11    | Опоры существующие анкерно-угловые                            | 1                                                                           |
| 12    | Опоры проектируемые промежуточные: 2ПС110ПБ-3Т                | 1                                                                           |
| 13    | Опоры проектируемые анкерно-угловые: У110-2+9                 | 6                                                                           |
| 14    | Требования к антикоррозийной защите конструкций стальных опор | горячая оцинковка                                                           |

Таблица 5 - Основные технико-экономические показатели реконструируемой ВЛ 110 кВ Заря-Шуя / ВЛ 110 кВ Ковровская III

| № п/п | Наименование характеристик               | Описание                                      |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Наименование ВЛ                          | ВЛ 110 кВ Заря-Шуя / ВЛ 110 кВ Ковровская III |
| 2     | Напряжение, кВ                           | 110                                           |
| 3     | Марка провода, конструкция фазы проводов | АС 120/19                                     |

|    |                                                               |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Количество цепей                                              | 1                                                                           |
| 5  | Грозозащита линии                                             | 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖМК-Н-Р-1770                                                   |
| 6  | Типы изоляторов                                               | стеклянные                                                                  |
| 7  | Протяженность трасы, км                                       | 0,779<br>(0,186 – переподвес сущ. провода<br>0,593 – подвес нового провода) |
| 8  | Количество больших переходов через водные преграды            | нет                                                                         |
| 9  | Фундаменты                                                    | Сборный железобетонный, свая-оболочка, ригель                               |
| 10 | Опоры существующие промежуточные                              | 1                                                                           |
| 11 | Опоры существующие анкерно-угловые                            | 1                                                                           |
| 12 | Опоры проектируемые промежуточные:<br>2ПС110ПБ-3Т             | 1                                                                           |
| 13 | Опоры проектируемые анкерно-угловые:<br>У110-2+9              | 6                                                                           |
| 14 | Требования к антикоррозийной защите конструкций стальных опор | горячая оцинковка                                                           |

**2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов**

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена в:

- Ковровский муниципальный округ;
- муниципальный округ п. Доброград.

**3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов**

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002г. № П/256, принята МСК-33.

| Обозначение характерных точек границ             | Координаты, м |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                  | X             | Y         |
| <b>Граница зоны размещения линейного объекта</b> |               |           |
| <b>1</b>                                         | <b>2</b>      | <b>3</b>  |
| 1                                                | 211185,29     | 282916,25 |
| 2                                                | 211223,57     | 282887,55 |
| 3                                                | 211228,82     | 282894,37 |
| 4                                                | 211242,79     | 282882,81 |
| 5                                                | 211251,84     | 282894,74 |
| 6                                                | 211281,11     | 282899,90 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 7                                            | 211387,33     | 282831,70 |
| 8                                            | 211395,91     | 282826,19 |
| 9                                            | 211407,98     | 282818,45 |
| 10                                           | 211509,79     | 282753,08 |
| 11                                           | 211530,46     | 282661,74 |
| 12                                           | 211430,40     | 282596,32 |
| 13                                           | 211423,40     | 282591,74 |
| 14                                           | 211434,84     | 282577,71 |
| 15                                           | 211425,12     | 282571,36 |
| 16                                           | 211413,40     | 282585,20 |
| 17                                           | 211382,78     | 282565,18 |
| 18                                           | 211382,68     | 282565,30 |
| 19                                           | 211381,85     | 282564,80 |
| 20                                           | 211381,51     | 282564,36 |
| 21                                           | 211296,09     | 282449,18 |
| 22                                           | 211255,61     | 282394,61 |
| 23                                           | 211250,06     | 282387,13 |
| 24                                           | 211264,52     | 282376,41 |
| 25                                           | 211233,49     | 282334,58 |
| 26                                           | 211210,82     | 282343,66 |
| 27                                           | 211175,31     | 282364,52 |
| 28                                           | 211105,57     | 282390,18 |
| 29                                           | 211061,27     | 282406,48 |
| 30                                           | 210972,72     | 282439,06 |
| 31                                           | 210851,40     | 282483,71 |
| 32                                           | 210829,93     | 282491,60 |
| 33                                           | 210820,38     | 282487,00 |
| 34                                           | 210810,50     | 282482,24 |
| 35                                           | 210652,69     | 282406,11 |
| 36                                           | 210485,00     | 282325,23 |
| 37                                           | 210317,32     | 282244,34 |
| 38                                           | 210149,63     | 282163,46 |
| 39                                           | 209981,95     | 282082,57 |
| 40                                           | 209814,26     | 282001,68 |
| 41                                           | 209646,57     | 281920,80 |
| 42                                           | 209478,89     | 281839,92 |
| 43                                           | 209311,20     | 281759,03 |
| 44                                           | 209143,52     | 281678,15 |
| 45                                           | 208975,83     | 281597,25 |
| 46                                           | 208808,14     | 281516,37 |
| 47                                           | 208640,46     | 281435,49 |
| 48                                           | 208476,14     | 281356,23 |
| 49                                           | 208305,09     | 281273,72 |
| 50                                           | 208137,40     | 281192,83 |
| 51                                           | 207969,72     | 281111,94 |
| 52                                           | 207802,03     | 281031,06 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 53                                           | 207634,34     | 280950,17 |
| 54                                           | 207466,66     | 280869,29 |
| 55                                           | 207290,15     | 280784,15 |
| 56                                           | 207113,63     | 280699,00 |
| 57                                           | 206584,10     | 280443,58 |
| 58                                           | 206407,59     | 280358,43 |
| 59                                           | 206231,07     | 280273,29 |
| 60                                           | 206054,57     | 280188,14 |
| 61                                           | 205878,05     | 280103,00 |
| 62                                           | 205701,54     | 280017,86 |
| 63                                           | 205525,03     | 279932,71 |
| 64                                           | 205348,51     | 279847,57 |
| 65                                           | 205172,01     | 279762,43 |
| 66                                           | 204995,50     | 279677,29 |
| 67                                           | 204818,24     | 279591,79 |
| 68                                           | 204642,47     | 279507,00 |
| 69                                           | 204289,45     | 279336,72 |
| 70                                           | 204108,98     | 279249,67 |
| 71                                           | 203980,20     | 279117,73 |
| 72                                           | 203854,50     | 278988,95 |
| 73                                           | 203728,80     | 278860,16 |
| 74                                           | 203603,09     | 278731,37 |
| 75                                           | 203479,85     | 278605,09 |
| 76                                           | 203462,96     | 278412,83 |
| 77                                           | 203448,08     | 278322,17 |
| 78                                           | 203444,69     | 278301,48 |
| 79                                           | 203443,03     | 278291,40 |
| 80                                           | 203441,70     | 278283,31 |
| 81                                           | 203435,16     | 278243,46 |
| 82                                           | 203401,62     | 277861,54 |
| 83                                           | 203386,54     | 277689,90 |
| 84                                           | 203386,86     | 277689,87 |
| 85                                           | 203386,65     | 277687,54 |
| 86                                           | 203386,34     | 277687,57 |
| 87                                           | 203384,89     | 277671,07 |
| 88                                           | 203368,16     | 277480,59 |
| 89                                           | 203365,77     | 277453,41 |
| 90                                           | 203366,40     | 277453,36 |
| 91                                           | 203366,20     | 277451,02 |
| 92                                           | 203365,57     | 277451,07 |
| 93                                           | 203351,43     | 277290,11 |
| 94                                           | 203345,01     | 277216,92 |
| 95                                           | 203345,96     | 277216,84 |
| 96                                           | 203345,76     | 277214,51 |
| 97                                           | 203344,80     | 277214,59 |
| 98                                           | 203334,71     | 277099,64 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 99                                           | 203324,24     | 276980,43 |
| 100                                          | 203325,52     | 276980,33 |
| 101                                          | 203325,32     | 276977,98 |
| 102                                          | 203324,03     | 276978,10 |
| 103                                          | 203317,98     | 276909,16 |
| 104                                          | 203303,47     | 276743,95 |
| 105                                          | 203305,08     | 276743,81 |
| 106                                          | 203304,87     | 276741,47 |
| 107                                          | 203303,26     | 276741,61 |
| 108                                          | 203301,25     | 276718,69 |
| 109                                          | 203287,50     | 276562,08 |
| 110                                          | 203248,82     | 276539,02 |
| 111                                          | 203218,11     | 276520,72 |
| 112                                          | 203148,96     | 276479,50 |
| 113                                          | 203131,15     | 276297,74 |
| 114                                          | 203102,79     | 276008,56 |
| 115                                          | 203088,62     | 275863,96 |
| 116                                          | 203081,13     | 275787,48 |
| 117                                          | 203074,32     | 275718,03 |
| 118                                          | 203064,38     | 275616,65 |
| 119                                          | 203060,19     | 275573,87 |
| 120                                          | 203040,60     | 275374,07 |
| 121                                          | 203027,29     | 275238,25 |
| 122                                          | 203015,47     | 275117,70 |
| 123                                          | 202998,17     | 274941,32 |
| 124                                          | 202998,57     | 274941,78 |
| 125                                          | 202996,28     | 274921,93 |
| 126                                          | 202980,99     | 274765,98 |
| 127                                          | 202973,27     | 274747,20 |
| 128                                          | 202966,30     | 274730,25 |
| 129                                          | 202963,33     | 274723,02 |
| 130                                          | 202938,04     | 274661,55 |
| 131                                          | 202837,72     | 274417,59 |
| 132                                          | 202823,15     | 274322,89 |
| 133                                          | 202812,66     | 274254,87 |
| 134                                          | 202774,43     | 274006,53 |
| 135                                          | 202977,04     | 273922,91 |
| 136                                          | 202971,74     | 273861,65 |
| 137                                          | 202952,46     | 273638,40 |
| 138                                          | 202945,30     | 273557,28 |
| 139                                          | 202928,75     | 273394,43 |
| 140                                          | 202910,01     | 273181,44 |
| 141                                          | 202907,56     | 273153,37 |
| 142                                          | 202907,12     | 273148,39 |
| 143                                          | 202893,47     | 272992,29 |
| 144                                          | 202892,32     | 272979,08 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 145                                          | 202890,26     | 272955,40 |
| 146                                          | 202879,38     | 272830,09 |
| 147                                          | 202876,65     | 272798,70 |
| 148                                          | 202872,51     | 272751,05 |
| 149                                          | 202872,66     | 272751,05 |
| 150                                          | 202862,33     | 272632,12 |
| 151                                          | 202857,21     | 272572,24 |
| 152                                          | 202844,11     | 272419,11 |
| 153                                          | 202837,97     | 272347,24 |
| 154                                          | 202832,18     | 272278,05 |
| 155                                          | 202842,97     | 272273,22 |
| 156                                          | 202841,14     | 272251,73 |
| 157                                          | 202833,07     | 272156,84 |
| 158                                          | 202824,74     | 272058,92 |
| 159                                          | 202831,15     | 272056,17 |
| 160                                          | 202907,07     | 272023,49 |
| 161                                          | 202894,62     | 271880,18 |
| 162                                          | 202890,37     | 271831,25 |
| 163                                          | 202864,74     | 271536,46 |
| 164                                          | 202864,36     | 271532,03 |
| 165                                          | 202863,54     | 271522,59 |
| 166                                          | 202778,36     | 270542,25 |
| 167                                          | 202777,78     | 270535,61 |
| 168                                          | 202772,84     | 270478,93 |
| 169                                          | 202772,67     | 270476,88 |
| 170                                          | 202729,69     | 269982,19 |
| 171                                          | 202727,02     | 269951,57 |
| 172                                          | 202706,69     | 269717,65 |
| 173                                          | 202719,64     | 269706,09 |
| 174                                          | 202768,12     | 269662,80 |
| 175                                          | 202714,07     | 269068,95 |
| 176                                          | 202713,36     | 269061,16 |
| 177                                          | 202699,20     | 269021,63 |
| 178                                          | 202766,43     | 269005,16 |
| 179                                          | 202780,30     | 269046,36 |
| 180                                          | 202782,34     | 269068,81 |
| 181                                          | 202840,30     | 269705,59 |
| 182                                          | 202789,86     | 269750,64 |
| 183                                          | 202805,16     | 269926,74 |
| 184                                          | 202807,21     | 269950,35 |
| 185                                          | 202853,10     | 270478,32 |
| 186                                          | 202853,36     | 270481,36 |
| 187                                          | 202860,76     | 270566,59 |
| 188                                          | 202861,28     | 270572,53 |
| 189                                          | 202879,10     | 270777,55 |
| 190                                          | 202879,62     | 270783,47 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 191                                          | 202892,01     | 270926,07 |
| 192                                          | 202893,43     | 270942,42 |
| 193                                          | 202942,63     | 271508,56 |
| 194                                          | 202943,66     | 271520,47 |
| 195                                          | 203002,54     | 272198,01 |
| 196                                          | 203005,24     | 272229,17 |
| 197                                          | 202982,94     | 272239,08 |
| 198                                          | 202985,13     | 272264,26 |
| 199                                          | 202940,19     | 272287,17 |
| 200                                          | 202946,62     | 272362,13 |
| 201                                          | 202947,23     | 272369,17 |
| 202                                          | 202954,04     | 272448,61 |
| 203                                          | 202961,28     | 272533,02 |
| 204                                          | 202973,58     | 272676,38 |
| 205                                          | 202973,79     | 272678,81 |
| 206                                          | 202976,03     | 272712,44 |
| 207                                          | 202976,98     | 272715,97 |
| 208                                          | 202977,90     | 272726,70 |
| 209                                          | 202981,75     | 272771,62 |
| 210                                          | 202986,14     | 272822,86 |
| 211                                          | 202995,12     | 272927,55 |
| 212                                          | 202998,51     | 272967,02 |
| 213                                          | 203002,02     | 273007,93 |
| 214                                          | 203019,06     | 273206,62 |
| 215                                          | 203037,42     | 273420,62 |
| 216                                          | 203051,58     | 273597,90 |
| 217                                          | 203052,92     | 273601,30 |
| 218                                          | 203053,34     | 273606,22 |
| 219                                          | 203070,31     | 273804,13 |
| 220                                          | 203071,09     | 273813,17 |
| 221                                          | 203072,31     | 273827,32 |
| 222                                          | 203075,91     | 273869,40 |
| 223                                          | 203078,37     | 273898,09 |
| 224                                          | 203081,59     | 273935,59 |
| 225                                          | 203003,11     | 273966,25 |
| 226                                          | 202989,59     | 273971,83 |
| 227                                          | 202983,60     | 273974,30 |
| 228                                          | 202858,37     | 274025,98 |
| 229                                          | 202888,12     | 274219,24 |
| 230                                          | 202915,21     | 274395,16 |
| 231                                          | 203006,34     | 274617,11 |
| 232                                          | 203032,59     | 274681,03 |
| 233                                          | 203032,62     | 274681,09 |
| 234                                          | 203059,45     | 274746,46 |
| 235                                          | 203091,61     | 275074,40 |
| 236                                          | 203095,63     | 275115,41 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 237                                          | 203121,33     | 275377,65 |
| 238                                          | 203136,09     | 275528,17 |
| 239                                          | 203137,71     | 275544,68 |
| 240                                          | 203138,56     | 275553,40 |
| 241                                          | 203138,89     | 275556,73 |
| 242                                          | 203139,39     | 275567,21 |
| 243                                          | 203143,52     | 275609,61 |
| 244                                          | 203155,64     | 275734,05 |
| 245                                          | 203171,16     | 275893,43 |
| 246                                          | 203189,51     | 276081,82 |
| 247                                          | 203207,86     | 276270,20 |
| 248                                          | 203223,12     | 276426,93 |
| 249                                          | 203294,21     | 276470,00 |
| 250                                          | 203363,45     | 276511,94 |
| 251                                          | 203379,42     | 276693,92 |
| 252                                          | 203396,33     | 276886,46 |
| 253                                          | 203413,23     | 277079,01 |
| 254                                          | 203430,13     | 277271,55 |
| 255                                          | 203447,04     | 277464,08 |
| 256                                          | 203463,94     | 277656,62 |
| 257                                          | 203470,35     | 277727,38 |
| 258                                          | 203476,17     | 277795,90 |
| 259                                          | 203480,22     | 277842,01 |
| 260                                          | 203483,45     | 277878,78 |
| 261                                          | 203484,77     | 277893,87 |
| 262                                          | 203487,95     | 277930,03 |
| 263                                          | 203497,75     | 278041,70 |
| 264                                          | 203514,59     | 278233,46 |
| 265                                          | 203515,18     | 278237,06 |
| 266                                          | 203519,51     | 278263,46 |
| 267                                          | 203522,74     | 278283,15 |
| 268                                          | 203523,84     | 278289,87 |
| 269                                          | 203527,16     | 278310,02 |
| 270                                          | 203542,39     | 278402,84 |
| 271                                          | 203557,04     | 278569,65 |
| 272                                          | 203665,55     | 278680,84 |
| 273                                          | 203788,96     | 278807,32 |
| 274                                          | 203879,74     | 278900,35 |
| 275                                          | 203879,74     | 278900,34 |
| 276                                          | 203934,69     | 278956,66 |
| 277                                          | 204035,80     | 279060,27 |
| 278                                          | 204156,16     | 279183,61 |
| 279                                          | 204328,29     | 279266,63 |
| 280                                          | 204504,37     | 279351,58 |
| 281                                          | 204680,47     | 279436,51 |
| 282                                          | 204856,56     | 279521,45 |

| Обозначение ха-<br>рактерных точек<br>границ | Координаты, м |           |
|----------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                              | X             | Y         |
| 283                                          | 205032,66     | 279606,40 |
| 284                                          | 205208,74     | 279691,33 |
| 285                                          | 205384,84     | 279776,27 |
| 286                                          | 205560,93     | 279861,22 |
| 287                                          | 205737,03     | 279946,15 |
| 288                                          | 205913,12     | 280031,10 |
| 289                                          | 206089,20     | 280116,04 |
| 290                                          | 206265,30     | 280200,98 |
| 291                                          | 206441,39     | 280285,92 |
| 292                                          | 206617,49     | 280370,86 |
| 293                                          | 206793,57     | 280455,79 |
| 294                                          | 206969,67     | 280540,74 |
| 295                                          | 207145,76     | 280625,68 |
| 296                                          | 207321,86     | 280710,62 |
| 297                                          | 207497,94     | 280795,56 |
| 298                                          | 207832,52     | 280956,94 |
| 299                                          | 207999,81     | 281037,64 |
| 300                                          | 208167,10     | 281118,33 |
| 301                                          | 208334,38     | 281199,02 |
| 302                                          | 208485,46     | 281271,89 |
| 303                                          | 208659,48     | 281355,83 |
| 304                                          | 208836,25     | 281441,10 |
| 305                                          | 209003,54     | 281521,79 |
| 306                                          | 209170,82     | 281602,48 |
| 307                                          | 209505,40     | 281763,86 |
| 308                                          | 209672,69     | 281844,56 |
| 309                                          | 209839,97     | 281925,25 |
| 310                                          | 210174,55     | 282086,63 |
| 311                                          | 210341,84     | 282167,33 |
| 312                                          | 210509,13     | 282248,02 |
| 313                                          | 210676,41     | 282328,72 |
| 314                                          | 210834,16     | 282404,80 |
| 315                                          | 210960,09     | 282358,46 |
| 316                                          | 211095,98     | 282308,47 |
| 317                                          | 211249,44     | 282252,01 |
| 318                                          | 211289,19     | 282305,60 |
| 319                                          | 211291,56     | 282308,79 |
| 320                                          | 211292,78     | 282310,44 |
| 321                                          | 211278,32     | 282321,16 |
| 322                                          | 211312,59     | 282367,36 |
| 323                                          | 211330,11     | 282360,76 |
| 324                                          | 211330,61     | 282361,44 |
| 325                                          | 211371,43     | 282416,47 |
| 326                                          | 211435,23     | 282502,48 |
| 327                                          | 211436,74     | 282504,52 |
| 328                                          | 211446,50     | 282510,69 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
|                                      | X             | Y         |
| 329                                  | 211466,19     | 282523,14 |
| 330                                  | 211454,36     | 282536,96 |
| 331                                  | 211463,60     | 282542,56 |
| 332                                  | 211475,13     | 282528,80 |
| 333                                  | 211482,02     | 282533,15 |
| 334                                  | 211626,08     | 282624,24 |
| 335                                  | 211612,13     | 282685,92 |
| 336                                  | 211600,51     | 282737,30 |
| 337                                  | 211583,82     | 282811,10 |
| 338                                  | 211427,77     | 282920,71 |
| 339                                  | 211413,10     | 282931,01 |
| 340                                  | 211404,74     | 282936,88 |
| 341                                  | 211366,17     | 282963,98 |
| 342                                  | 211349,59     | 282966,74 |
| 343                                  | 211341,55     | 282968,08 |
| 344                                  | 211301,39     | 282974,77 |
| 345                                  | 211234,45     | 282962,74 |
| 346                                  | 211227,10     | 282961,42 |
| 347                                  | 211218,61     | 282959,89 |
| 348                                  | 211190,51     | 282923,23 |
| 1                                    | 211185,29     | 282916,25 |

**4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения**

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002г. № П/256, принята МСК-33

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
|                                      | X             | Y         |
| 1                                    | 2             | 3         |
| <b>Контур 1</b>                      |               |           |
| 1                                    | 211689,70     | 282780,75 |
| 2                                    | 211696,66     | 282868,35 |
| 3                                    | 211484,31     | 283057,08 |
| 4                                    | 211457,06     | 283072,07 |
| 5                                    | 211438,34     | 283082,36 |
| 6                                    | 211435,27     | 283063,51 |
| 7                                    | 211426,24     | 283068,47 |
| 8                                    | 211429,36     | 283087,29 |
| 9                                    | 211291,59     | 283163,04 |
| 10                                   | 211210,81     | 283067,89 |
| 11                                   | 211149,78     | 282996,02 |
| 12                                   | 211130,44     | 282969,69 |
| 13                                   | 211124,61     | 282961,75 |
| 14                                   | 211185,29     | 282916,25 |
| 15                                   | 211190,51     | 282923,23 |
| 16                                   | 211218,61     | 282959,89 |
| 17                                   | 211227,10     | 282961,42 |
| 18                                   | 211234,45     | 282962,74 |
| 19                                   | 211277,52     | 282970,48 |
| 20                                   | 211301,39     | 282974,77 |
| 21                                   | 211341,55     | 282968,08 |
| 22                                   | 211349,59     | 282966,74 |
| 23                                   | 211366,17     | 282963,98 |
| 24                                   | 211404,74     | 282936,88 |
| 25                                   | 211413,10     | 282931,01 |
| 26                                   | 211427,77     | 282920,71 |
| 27                                   | 211583,82     | 282811,10 |
| 28                                   | 211600,51     | 282737,30 |
| 29                                   | 211612,13     | 282685,92 |
| 30                                   | 211664,87     | 282668,13 |
| 31                                   | 211687,95     | 282660,35 |
| 32                                   | 211694,53     | 282680,06 |
| 33                                   | 211872,13     | 282620,83 |
| 34                                   | 211887,95     | 282668,26 |
| 35                                   | 211836,60     | 282685,39 |
| 36                                   | 211846,24     | 282714,30 |

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
|                                      | X             | Y         |
| 1                                    | 2             | 3         |
| 37                                   | 211688,47     | 282765,34 |
| 1                                    | 211689,70     | 282780,75 |
| Внутренняя граница                   |               |           |
| 38                                   | 211338,42     | 283020,33 |
| 39                                   | 211410,06     | 282969,19 |
| 40                                   | 211418,30     | 282963,31 |
| 41                                   | 211433,86     | 282952,20 |
| 42                                   | 211603,54     | 282831,07 |
| 43                                   | 211611,90     | 282810,92 |
| 44                                   | 211610,14     | 282839,59 |
| 45                                   | 211449,64     | 282986,48 |
| 46                                   | 211441,45     | 282991,42 |
| 47                                   | 211424,81     | 283001,43 |
| 48                                   | 211416,00     | 283006,74 |
| 49                                   | 211317,13     | 283066,29 |
| 50                                   | 211248,51     | 282992,97 |
| 38                                   | 211338,42     | 283020,33 |

## **5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения**

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Установление минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, применительно к каждой зоне, на которой планируется размещение линейного объекта, не требуется.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов при проектировании линейных объектов не применяются, так как линейный объект расположен вне границ территорий исторического поселения федерального или регионального значения согласно Перечню исторических поселений, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010г. № 418/339.

**6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.**

Зона планируемого размещения линейного Объекта на момент проекта подготовки территории не пересекает объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории.

**7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов**

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалами архива управления государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, разделов, отчетов, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия на земельном участке отсутствуют.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, необходимо незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Таким образом, не требуется необходимость мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного Объекта ввиду их отсутствия.

## 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Для снижения деструктивного воздействия намечаемой деятельности на экосистемы необходимо осуществление системы природоохранных мероприятий, обеспечивающих предотвращение и/или снижение возможного негативного воздействия намечаемой деятельности.

### Атмосферный воздух

Период наиболее неблагоприятного влияния на загрязненность приземного слоя атмосферы приходится на стадию строительства. В это время источниками загрязняющих веществ, поступающих в воздушный бассейн, являются автотранспорт, передвижные энергоустановки, сварочные агрегаты, спецтехника. Их работа и выбросы в атмосферу выхлопных газов приведут к увеличению содержания в воздухе оксидов азота, оксида углерода, углеводородов, сажи, диоксида серы, бенз(а)пирена.

Выполнение сварочных работ вызовет загрязнение атмосферного воздуха сварочным аэрозолем, оксидом железа, марганцем и его оксидами, неорганической пылью, содержащей диоксид кремния, фтористым водородом, фторидами, оксидами азота, оксидом углерода.

Основной особенностью перечисленных воздействий в период строительства является их временный характер. Таким образом, воздействие на атмосферный воздух в период строительства будет носить локальный и кратковременный характер, возможное увеличение связанного со строительством объекта загрязнения атмосферного воздуха не скажется на изменении условий работы и проживания населения на примыкающей к строительству территории.

Штатный режим эксплуатации проектируемого объекта не предполагает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Качество атмосферного воздуха в непосредственной близости от объекта формируется выбросами передвижных источников - потоками автотранспорта, движущегося по автодороге и припаркованного на автостоянке.

### Почвенный покров

Регулировка водного баланса возможна путем грамотной организации дренажа. Предотвратить захламливание возможно путем регулярной уборки территории после окончания строительства и в процессе эксплуатации объекта. Установка ограждений и прокладка дорожек в удобных для прохода местах позволит предупредить переуплотнение.

В период строительных работ возможно захламливание прилегающих территорий строительным мусором и бытовыми отходами и вырубка деревьев и кустарников. Исключение такого воздействия должно быть обусловлено

проведением подготовительных и строительных работ в соответствии с действующими нормативными документами. Запрещается складывать под кроной деревьев материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили.

По окончании работ необходимо произвести уборку прилегающей территории от строительного мусора.

### Растительный покров и животный мир

Плановый объем выбросов при строительных работах не вызовет устойчивого нарушения в растительном покрове примыкающей к строительству территории, и этот вид воздействия в период строительно-монтажных работ не окажет существенного воздействия.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта существует опасность возникновения пожаров. В случае возникновения пожаров в зависимости от их интенсивности растительный покров на прилегающих территориях или уничтожается полностью, или значительно повреждается. Для снижения риска возникновения и распространения пожаров и безопасной эксплуатации проектируемого объекта необходимо исключить случаи:

- повреждения насаждений, растительного покрова за пределами предоставленного участка;
- захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного участка строительным и бытовым мусором, иными видами отходов;
- загрязнения площади предоставленного участка за его пределами химическими веществами;

Редкие виды животных в зоне проведения работ не зафиксированы. После завершения строительства, появившиеся местообитания могут освоить синантропные виды птиц и млекопитающих, использующих части постройки как убежища.

В целях сохранения животного и растительного мира рекомендуется:

- проводить работы на объекте в соответствии с действующими нормативными документами;
- предусмотреть организацию временной стоянки и заправки строительной техники на специально подготовленной строительной площадке, сбор строительного мусора, вывоз образовавшихся отходов по окончании строительных работ, чтобы предотвратить загрязнение почвы.

Ввиду локализации планируемых строительно-монтажных работ на ограниченной площади, реализация проекта не окажет существенного влияния на местный рынок труда. Жизнедеятельность населения, непосредственно не задействованного в строительстве, но проживающего или работающего по соседству с объектом, при условии соблюдения в ходе производства работ всех градостроительных нормативов, также не претерпит заметных изменений.

### Радиационно-экологическая обстановка

По результатам измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, выполненных на территории участка изысканий, источников радиационного негативного воздействия не выявлено.

В ходе эксплуатации объекта непосредственное воздействие на радиационную обстановку территории (изменение гамма-фона) не прогнозируется, так как используемые в строительстве материалы при соблюдении строительных и санитарных норм не являются источниками поступления радионуклидов в окружающую среду.

### Водные объекты

В соответствии с планом участок изысканий попадает в водоохранные зоны.

Согласно п. 15. Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

Согласно ст. 16 Водного кодекса РФ:

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Согласно ст. 17. Водного кодекса РФ: в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, при соблюдении вышеперечисленных рекомендаций во время строительства и эксплуатации Объекта дополнительных мероприятий по охране окружающей среды не требуется. Существенного влияния на окружающую среду оказано не будет.

## **9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне**

### Опасные геологические явления

На территории Ковровского муниципального округа к опасным геологическим явлениям и процессам относятся карсты. Опасность карста определяется типами карста, разнообразными его проявлениями (поверхностным и подземным), а также типом, уровнем ответственности и конструктивными особенностями зданий и сооружений.

Аварии и повреждения сооружений на закарстованных территориях по их последствиям могут быть как незначительные, практически не приводящие к затруднению нормальной эксплуатации зданий, так и катастрофические (потеря общей устойчивости сооружения или основных несущих конструкций, приводящая к гибели людей или недопустимому заражению окружающей среды вредными химическими или радиоактивными веществами, пожарам и взрывам). Для предотвращения возможных аварий при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений необходимо на закарстованных территориях применять специальные противокарстовые мероприятия.

На территории Ковровского района в районе д. Дроздовка (западная часть района), д. Овсянниково, д. Рябинницы (восточная часть района), а также в южной части района имеются участки проявления карста на поверхности земли.

К противокарстовым мероприятиям относятся: планировочные, конструктивные, геотехнические, гидрогеологические, строительного-технологического и эксплуатационного характера. Противокарстовая защита обеспечивает: предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и безопасность людей, рентабельность строительства с учетом возможного экономического ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовую защиту.

### Опасные гидрологическое явление

На территории Ковровского муниципального округа Владимирской области к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся: паводок, затопление, повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы - гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. В 75% случаев такие паводки наблюдаются зимой, в феврале и декабре. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных пунктов обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются уровни воды различной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются различные меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством защитных дамб.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части сооружений приводит к их разрушению.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные на расчистку русла водотоков, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

В соответствии с паспортом безопасности территории Владимирской области высока вероятность затопления части территории Ковровского района в период весеннего паводка на реке Клязьма и реке Нерехта.

В связи с ежегодным риском затопления части территории Ковровского района Владимирской области необходимо произвести расчистку и профилирование русел р. Клязьма и р. Нерехта в границах района с приданием устойчивых откосов, выполнить обвалование затопляемой территории путем строительства дамб обвалования, подсыпки территории до незатопляемой отметки, устройство береговой горизонтальной дрены, системы вертикальных дренажных колодцев или их сочетаний, системы ливневой канализации простейшего открытого типа (бетонные лотки).

Необходимо в расчетный срок запретить новое жилищное строительство и осуществить постепенный вынос жилья на территории Ковровского района Владимирской области, расположенного в зоне затопления.

#### Опасные метеорологические явления

На территории Ковровского муниципального округа Владимирской области к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;
- грозы (40-60 часов в год);
- град с диаметром частиц 20 мм;
- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;
- сильные продолжительные морозы (около -400С и ниже);
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;
- гололед с диаметром отложений 20 мм;
- сложные отложения и налипания мокрого снега 35 мм и более;
- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;
- сильная и продолжительная жара – температура воздуха +350С и более.

Вероятность возникновения опасных метеорологических явлений в виде сильных ливневых дождей, крупного града, засухи составляет до 70 %.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при

интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

### Опасность природных пожары и противопожарные мероприятия

Согласно паспорту территории Владимирской области на территории Ковровского муниципального округа Владимирской области существует риск возникновения лесных и торфяных пожаров.

Природные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных в лесной зоне, при несвоевременном выполнении противопожарных мероприятий.

В качестве противопожарных мероприятий для недопущения возникновения лесных пожаров на территории района необходимо организовать и поддерживать в требуемом состоянии противопожарные разрывы по периметру жилых и промышленных кварталов населенных пунктов.

В соответствии с п.4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м.

Также необходимо предусмотреть обременение части земельных участков для создания проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии со сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Необходимо предусмотреть создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

### Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

К техногенным чрезвычайным ситуациям данной категории на территории района относятся пожары и взрывы на промпредприятиях, АЗС, складах ГСМ, котельных, емкостном оборудовании.

Наибольшую угрозу по взрыво-пожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях.

Пожары и взрывы на объектах экономики возможны в результате нарушений требований пожарной безопасности, технологических процессов, износа технологического оборудования. Пожары могут привести к гибели и увечьям людей, потерям материальных ценностей. Последствия пожаров усугубляются вторичными факторами – взрывами, утечками ядовитых и загрязняющих веществ, обрушением зданий и конструкций.

Особую опасность представляют пожары и взрывы на объектах, где применяются в производстве и находятся на хранении углеводородные газы (метан, пропан), АХОВ.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Сохраняется тенденция к увеличению количества АЗС, использующих жидкие углеводороды. Также наблюдается рост количества АЗС, включающих в свой комплекс заправку транспортных средств сжиженными углеводородами.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов.

#### Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах жизнеобеспечения

Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах Ковровского района может быть вызвана рядом причин, таких как: шквалистые ветры в порывах до 25 – 28 м/сек., в весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега либо дождя, переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения.

Аварии на электроэнергетических системах могут нанести материальный ущерб жилищному фонду и имуществу граждан, сельскохозяйственному производству. Общий экономический ущерб может исчисляться миллионами,

также может быть причинен косвенный и социальный ущерб. Масштабы чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах могут носить как локальный характер, так и муниципальный характер.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения

Согласно паспорту территории Владимирской области существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабжения населения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и повреждениях, вызванных другими ЧС природного (повышение уровня грунтовых вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, пожары, обрушение зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населения водой и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах автомобильного транспорта

По территории Ковровского муниципального округа проходят участки автомобильных дорог, в том числе участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга», по которым перевозятся, в том числе и опасные грузы.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

Основными причинами возникновения транспортных аварий в системе автотранспорта могут быть: неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди), несоблюдение правил дорожного движения, субъективный фактор при управлении автотранспортными средствами, а также увеличение количества транспортных средств и интенсивность автомобильных перевозок.

Информация о необходимости мероприятий

Комплекс мероприятий по инженерной защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории Ковровского муниципального округа обусловлен наличием широкого спектра природных и техногенных угроз. Первоочередное внимание уделяется опасным геологическим процессам — карсту, проявления которого зафиксированы вблизи д. Дроздовка, д. Овсянниково, д. Рябинницы и в южной части района. Для предотвращения катастрофических разрушений зданий, потери их устойчивости и возможного заражения окружающей среды химическими или радиоактивными веществами

предусматривается обязательное проведение специальных противокарстовых мероприятий: планировочных (зонирование застройки), конструктивных (усиление фундаментов), гидрогеологических (регулирование стока подземных вод) и эксплуатационного мониторинга.

В связи с высоким риском затопления пойм рек Клязьма и Нерехта в период весеннего паводка реализуются масштабные гидротехнические работы. В расчетный срок вводится запрет на новое жилищное строительство и планируется постепенный вынос жилья из зон затопления. Для защиты существующей инфраструктуры предусмотрено расчистку и профилирование русел указанных рек с приданием им устойчивых откосов, а также обвалование подтапливаемых территорий путем строительства защитных дамб, организации береговых горизонтальных дрен, систем вертикальных дренажных колодцев и ливневой канализации простейшего открытого типа. Дополнительно для борьбы с подтоплением и заболачиванием, вызванным нарушением баланса подземных вод, требуется восстановление режима зоны аэрации и защита фундаментов от агрессивного воздействия грунтовых вод. Противодействие опасным метеорологическим явлениям (шквалы до 25 м/с, сильные морозы до -40 °С, жара свыше +35 °С, крупный град и интенсивные снегопады) обеспечивается за счет усиления несущих конструкций ЛЭП и зданий, создания резервных источников энергоснабжения и своевременного информирования населения о надвигающихся циклонах.

Обеспечение пожарной безопасности базируется на превентивном ограничении распространения огня. Учитывая риск возникновения лесных и торфяных пожаров, вокруг жилых и промышленных кварталов населенных пунктов организуются противопожарные разрывы шириной не менее 30 метров до границ лесных насаждений (согласно СП 4.13130.2013). На границах с лесом создаются защитные минерализованные полосы, регулярно производится удаление сухой растительности, а все земельные участки обеспечиваются беспрепятственными подъездами для пожарной техники и источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ.

Снижение рисков техногенного характера требует жесткого контроля за промышленными объектами. Для минимизации последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах (промышленные предприятия, АЗС, склады ГСМ, котельные), где обращаются легковоспламеняющиеся жидкости и газы, внедряются системы автоматического обнаружения утечек углеводородов, модернизируется изношенное технологическое оборудование и разрабатываются планы ликвидации аварийных разливов нефти. Защита электроэнергетических систем от шквальных ветров (до 28 м/с) и налипания мокрого снега предусматривает усиление опор ЛЭП и создание резервных линий. Безопасность коммунальных систем жизнеобеспечения гарантируется защитой насосных станций и коллекторов от подтоплений, а риски на автомобильном транспорте (включая трассу М-7 «Волга») снижаются

за счет введения ограничений на перевозку опасных грузов (хлор, аммиак, СУГ) в сложных метеоусловиях.

Проектируемый объект не имеет категории по гражданской обороне и продолжает работу в военное время.

